Site Name: **Unigaz**

Address: Borj Hammoud

not available
Borj Hammoud

Owner Name: Shareholding Company

Contact Name: Ali El Mawla

Tel No: not available

Position: Manager

Parcel Assessment تقييم العقار

Parcel Location موقع العقار

Station is Located on a Main Road	False	محطة على طريق رئيسية

Surroudings محيط العقار

No of Commercial Facilities	3	عدد المنشآت التجارية
(Entertainment, Parking, Parks & Recreation, Restaurants, Shopping)		ترفيه , مواقف السيارات , المنتزهات والترفيه , المطاعم التسوق ,
No of Other Facilities	0	عدد المرافق الأخرى
(Transportation Hubs, Community Service Centers, Health Facilities)		مراكز النقل ، مراكز خدمة المجتمع المرافق الصحية

Technical Conditions Assessment تقييم الشروط الفنية

Safety Valve	Available	صمام أمان
Cooling System:	Not Available	نظام التبريد
Collection Basin:	Available	حوض التجميع
Tank ID:	Available	حوض التجميع
Tank Fence:	True	وجود تصوينة للخزان
Potential Source of Flame inside the site:		مراكز تشكل مصدر للحريق والاشتعال
Facility ground floor:	sloping	ارضية الموقع
Filling hangar:	Available	هنغار التعبئة
Storage hangar:	Available	هنغار التخزين
Basement Availability:	Not_Available	وجود مستودع
Station Facillity:	Non_inflammable_facilities	منشات المحطة

Firefighting Assessment تقييم مكافحة الحريق

Emergency road along the fence:		وجود طريق طوارق محاذي للتصوينة
Lightning Arrestor available?		وجود مانع صواعق
Earthing Available?	True	وجود مأخذ تأريض
Water Tank Total Volume:	8000	المجموع الاجمالي للمياه
Number of Water Tanks:	1	المجموع الاجمالي لخزانات المياه
Number of Floor Exits:	2	عدد مخارج كل طابق
Number of Building Exits:	3	عدد مخارج المبنى

Site Name: **Natgaz**

Address: Borj Hammoud

not available
Borj Hammoud

Owner Name: Habib Khoury
Contact Name: Hussein Haydar
Tel No: 3863662
Position: Manager

Parcel Assessment — تقييم العقار

Parcel Location — موقع العقار

Station is Located on a Main Road	False	محطة على طريق رئيسية

Surroudings — محيط العقار

No of Commercial Facilities *(Entertainment, Parking, Parks & Recreation, Restaurants, Shopping)*	0	عدد المنشآت التجارية ترفيه , مواقف السيارات , المنتزهات والترفيه , المطاعم التسوق ,
No of Other Facilities *(Transportation Hubs, Community Service Centers, Health Facilities)*	0	عدد المرافق الأخرى مراكز النقل ، مراكز خدمة المجتمع المرافق الصحية

Technical Conditions Assessment — تقييم الشروط الفنية

Safety Valve	Available	صمام أمان
Cooling System:	Available	نظام التبريد
Collection Basin:	Available	حوض التجميع
Tank ID:	Available	حوض التجميع
Tank Fence:	True	وجود تصوينة للخزان
Potential Source of Flame inside the site:		مراكز تشكل مصدر للحريق والاشتعال
Facility ground floor:	sloping	ارضية الموقع
Filling hangar:	Available	هنغار التعبئة
Storage hangar:	Available	هنغار التخزين
Basement Availability:	Not_Available	وجود مستودع
Station Facillity:	Non_inflammable_facilities	منشات المحطة

Firefighting Assessment — تقييم مكافحة الحريق

Emergency road along the fence:	Available	وجود طريق طوارق محاذي للتصوينة
Lightning Arrestor available?	True	وجود مانع صواعق
Earthing Available?	False	وجود مأخذ تأريض
Water Tank Total Volume:	120	المجموع الاجمالي للمياه
Number of Water Tanks:	2	المجموع الاجمالي لخزانات المياه
Number of Floor Exits:	1	عدد مخارج كل طابق
Number of Building Exits:	2	عدد مخارج المبنى

Site Name: **Fanar**

Address: Ain Saade

not available
Ain Saade

Owner Name: Habib Khoury
Contact Name: Gaby Nehme
Tel No: 3612081
Position: Manager

Parcel Assessment — تقييم العقار

Parcel Location — موقع العقار

Station is Located on a Main Road	False	محطة على طريق رئيسية

Surroudings — محيط العقار

No of Commercial Facilities *(Entertainment, Parking, Parks & Recreation, Restaurants, Shopping)*	0	عدد المنشآت التجارية ترفيه , مواقف السيارات , المنتزهات والترفيه , المطاعم التسوق ,
No of Other Facilities *(Transportation Hubs, Community Service Centers, Health Facilities)*	1	عدد المرافق الأخرى مراكز النقل ، مراكز خدمة المجتمع المرافق الصحية

Technical Conditions Assessment — تقييم الشروط الفنية

Safety Valve	Available	صمام أمان
Cooling System:	Available	نظام التبريد
Collection Basin:	Available	حوض التجميع
Tank ID:	Available	حوض التجميع
Tank Fence:	True	وجود تصوينة للخزان
Potential Source of Flame inside the site:	Gas Storage	مراكز تشكل مصدر للحريق والاشتعال
Facility ground floor:	sloping	ارضية الموقع
Filling hangar:	Available	هنغار التعبئة
Storage hangar:	Available	هنغار التخزين
Basement Availability:	Not_Available	وجود مستودع
Station Facillity:	Inflammable_facilities	منشات المحطة

Firefighting Assessment — تقييم مكافحة الحريق

Emergency road along the fence:	Available	وجود طريق طوارق محاذي للتصوينة
Lightning Arrestor available?	True	وجود مانع صواعق
Earthing Available?	False	وجود مأخذ تأريض
Water Tank Total Volume:	15	المجموع الاجمالي للمياه
Number of Water Tanks:	2	المجموع الاجمالي لخزانات المياه
Number of Floor Exits:	1	عدد مخارج كل طابق
Number of Building Exits:	2	عدد مخارج المبنى

Site Name: **Ain Hala Industrial City**

Address: Ain Hala

not available
Aley



Owner Name: Sidaco Company
Contact Name: Fadi Abou Mjahed
Tel No: 3330320
Position: Manager

Parcel Assessment — تقييم العقار

Parcel Location — موقع العقار

Station is Located on a Main Road	False	محطة على طريق رئيسية

Surroudings — محيط العقار

No of Commercial Facilities *(Entertainment, Parking, Parks & Recreation, Restaurants, Shopping)*	0	عدد المنشآت التجارية ترفيه , مواقف السيارات , المنتزهات والترفيه , المطاعم التسوق ,
No of Other Facilities *(Transportation Hubs, Community Service Centers, Health Facilities)*	0	عدد المرافق الأخرى مراكز النقل ، مراكز خدمة المجتمع المرافق الصحية

Technical Conditions Assessment — تقييم الشروط الفنية

Safety Valve	Available	صمام أمان
Cooling System:	Available	نظام التبريد
Collection Basin:	Available	حوض التجميع
Tank ID:	Available	حوض التجميع
Tank Fence:	True	وجود تصوينة للخزان
Potential Source of Flame inside the site:		مراكز تشكل مصدر للحريق والاشتعال
Facility ground floor:	sloping	ارضية الموقع
Filling hangar:	Available	هنغار التعبئة
Storage hangar:	Available	هنغار التخزين
Basement Availability:	Not_Available	وجود مستودع
Station Facillity:	Non_inflammable_facilities	منشات المحطة

Firefighting Assessment — تقييم مكافحة الحريق

Emergency road along the fence:	Available	وجود طريق طوارق محاذي للتصوينة
Lightning Arrestor available?	True	وجود مانع صواعق
Earthing Available?	True	وجود مأخذ تأريض
Water Tank Total Volume:	300	المجموع الاجمالي للمياه
Number of Water Tanks:	2	المجموع الاجمالي لخزانات المياه
Number of Floor Exits:	1	عدد مخارج كل طابق
Number of Building Exits:	2	عدد مخارج المبنى

Site Name: **Closed**

Address: Bnaiye

not available
Bnaiye

Owner Name:

Contact Name: not available

Tel No: 0

Position: not available/

Parcel Assessment تقييم العقار

Parcel Location موقع العقار

Station is Located on a Main Road	False	محطة على طريق رئيسية

Surroudings محيط العقار

No of Commercial Facilities	0	عدد المنشآت التجارية
(Entertainment, Parking, Parks & Recreation, Restaurants, Shopping)		ترفيه , مواقف السيارات , المنتزهات والترفيه , المطاعم التسوق ,
No of Other Facilities	0	عدد المرافق الأخرى
(Transportation Hubs, Community Service Centers, Health Facilities)		مراكز النقل ، مراكز خدمة المجتمع المرافق الصحية

Technical Conditions Assessment تقييم الشروط الفنية

Safety Valve	Unknown	صمام أمان
Cooling System:	Unknown	نظام التبريد
Collection Basin:	Unknown	حوض التجميع
Tank ID:	Unknown	حوض التجميع
Tank Fence:	Unknown	وجود تصوينة للخزان
Potential Source of Flame inside the site:		مراكز تشكل مصدر للحريق والاشتعال
Facility ground floor:		ارضية الموقع
Filling hangar:		هنغار التعبئة
Storage hangar:		هنغار التخزين
Basement Availability:		وجود مستودع
Station Facillity:		منشات المحطة

Firefighting Assessment تقييم مكافحة الحريق

Emergency road along the fence:		وجود طريق طوارق محاذي للتصوينة
Lightning Arrestor available?		وجود مانع صواعق
Earthing Available?		وجود مأخذ تأريض
Water Tank Total Volume:		المجموع الاجمالي للمياه
Number of Water Tanks:		المجموع الاجمالي لخزانات المياه
Number of Floor Exits:		عدد مخارج كل طابق
Number of Building Exits:		عدد مخارج المبنى

Site Name: **Baissour**

Address: Baissour

not available
Baissour

Owner Name: Diana Malaeb
Contact Name: Manager
Tel No: 3672283
Position: Samah Malaeb

Parcel Assessment — تقييم العقار

Parcel Location — موقع العقار

Station is Located on a Main Road	True	محطة على طريق رئيسية

Surroudings — محيط العقار

No of Commercial Facilities *(Entertainment, Parking, Parks & Recreation, Restaurants, Shopping)*	0	عدد المنشآت التجارية ترفيه , مواقف السيارات , المنتزهات والترفيه , المطاعم التسوق ,
No of Other Facilities *(Transportation Hubs, Community Service Centers, Health Facilities)*	0	عدد المرافق الأخرى مراكز النقل ، مراكز خدمة المجتمع المرافق الصحية

Technical Conditions Assessment — تقييم الشروط الفنية

Safety Valve	Available	صمام أمان
Cooling System:	Available	نظام التبريد
Collection Basin:	Not Available	حوض التجميع
Tank ID:	Not Available	حوض التجميع
Tank Fence:	False	وجود تصوينة للخزان
Potential Source of Flame inside the site:		مراكز تشكل مصدر للحريق والاشتعال
Facility ground floor:		ارضية الموقع
Filling hangar:	Available	هنغار التعبئة
Storage hangar:	Available	هنغار التخزين
Basement Availability:	Available	وجود مستودع
Station Facillity:	Inflammable_facilities	منشات المحطة

Firefighting Assessment — تقييم مكافحة الحريق

Emergency road along the fence:	Available	وجود طريق طوارق محاذي للتصوينة
Lightning Arrestor available?		وجود مانع صواعق
Earthing Available?	False	وجود مأخذ تأريض
Water Tank Total Volume:	200	المجموع الاجمالي للمياه
Number of Water Tanks:	5	المجموع الاجمالي لخزانات المياه
Number of Floor Exits:	1	عدد مخارج كل طابق
Number of Building Exits:	1	عدد مخارج المبنى

Site Name: **Jean Bou Farah**

Address: Hammana

not available
Hammana

Owner Name: Jean Bou Farah
Contact Name: Owner
Tel No: 3546326
Position: Manager

Parcel Assessment تقييم العقار

Parcel Location موقع العقار

Station is Located on a Main Road	False	محطة على طريق رئيسية

Surroudings محيط العقار

No of Commercial Facilities	0	عدد المنشآت التجارية
(Entertainment, Parking, Parks & Recreation, Restaurants, Shopping)		ترفيه , مواقف السيارات , المنتزهات والترفيه , المطاعم التسوق ,
No of Other Facilities	0	عدد المرافق الأخرى
(Transportation Hubs, Community Service Centers, Health Facilities)		مراكز النقل ، مراكز خدمة المجتمع المرافق الصحية

Technical Conditions Assessment تقييم الشروط الفنية

Safety Valve	Available	صمام أمان
Cooling System:	Available	نظام التبريد
Collection Basin:	Available	حوض التجميع
Tank ID:	Available	حوض التجميع
Tank Fence:	True	وجود تصوينة للخزان
Potential Source of Flame inside the site:		مراكز تشكل مصدر للحريق والاشتعال
Facility ground floor:	sloping	ارضية الموقع
Filling hangar:	Available	هنغار التعبئة
Storage hangar:	Available	هنغار التخزين
Basement Availability:		وجود مستودع
Station Facillity:	Non_inflammable_facilities	منشات المحطة

Firefighting Assessment تقييم مكافحة الحريق

Emergency road along the fence:	Available	وجود طريق طوارق محاذي للتصوينة
Lightning Arrestor available?	True	وجود مانع صواعق
Earthing Available?	False	وجود مأخذ تأريض
Water Tank Total Volume:	125	المجموع الاجمالي للمياه
Number of Water Tanks:	4	المجموع الاجمالي لخزانات المياه
Number of Floor Exits:	1	عدد مخارج كل طابق
Number of Building Exits:	1	عدد مخارج المبنى

Site Name: **Oussama Sraydin**

Address: Qornayel

not available
Qornayel

Owner Name: Yehya Hilal
Contact Name: Supervisor
Tel No: 3510290
Position: Manager

Parcel Assessment تقييم العقار

Parcel Location موقع العقار

Station is Located on a Main Road	True	محطة على طريق رئيسية

Surroudings محيط العقار

No of Commercial Facilities *(Entertainment, Parking, Parks & Recreation, Restaurants, Shopping)*	0	عدد المنشآت التجارية ترفيه , مواقف السيارات , المنتزهات والترفيه , المطاعم التسوق ,
No of Other Facilities *(Transportation Hubs, Community Service Centers, Health Facilities)*	0	عدد المرافق الأخرى مراكز النقل ، مراكز خدمة المجتمع المرافق الصحية

Technical Conditions Assessment تقييم الشروط الفنية

Safety Valve	Available	صمام أمان
Cooling System:	Available	نظام التبريد
Collection Basin:	Available	حوض التجميع
Tank ID:	Available	حوض التجميع
Tank Fence:	True	وجود تصوينة للخزان
Potential Source of Flame inside the site:		مراكز تشكل مصدر للحريق والاشتعال
Facility ground floor:	sloping	ارضية الموقع
Filling hangar:	Available	هنغار التعبئة
Storage hangar:	Available	هنغار التخزين
Basement Availability:	Available	وجود مستودع
Station Facillity:	Non_inflammable_facilities	منشات المحطة

Firefighting Assessment تقييم مكافحة الحريق

Emergency road along the fence:	Available	وجود طريق طوارق محاذي للتصوينة
Lightning Arrestor available?	False	وجود مانع صواعق
Earthing Available?	False	وجود مأخذ تأريض
Water Tank Total Volume:	300	المجموع الاجمالي للمياه
Number of Water Tanks:	2	المجموع الاجمالي لخزانات المياه
Number of Floor Exits:	1	عدد مخارج كل طابق
Number of Building Exits:	1	عدد مخارج المبنى

Site Name: **Bahjat El Aouar**

Address: Hammana

not available
Hammana

Owner Name: Bahjat El Aouar
Contact Name: Bahjat El Aouar
Tel No: 3491030
Position: Manager

Parcel Assessment — تقييم العقار

Parcel Location — موقع العقار

Station is Located on a Main Road	False	محطة على طريق رئيسية

Surroudings — محيط العقار

No of Commercial Facilities *(Entertainment, Parking, Parks & Recreation, Restaurants, Shopping)*	0	عدد المنشآت التجارية ترفيه , مواقف السيارات , المنتزهات والترفيه , المطاعم التسوق ,
No of Other Facilities *(Transportation Hubs, Community Service Centers, Health Facilities)*	0	عدد المرافق الأخرى مراكز النقل ، مراكز خدمة المجتمع المرافق الصحية

Technical Conditions Assessment — تقييم الشروط الفنية

Safety Valve	Available	صمام أمان
Cooling System:	Available	نظام التبريد
Collection Basin:	Available	حوض التجميع
Tank ID:	Available	حوض التجميع
Tank Fence:	True	وجود تصوينة للخزان
Potential Source of Flame inside the site:		مراكز تشكل مصدر للحريق والاشتعال
Facility ground floor:	sloping	ارضية الموقع
Filling hangar:	Available	هنغار التعبئة
Storage hangar:	Not_Available	هنغار التخزين
Basement Availability:	Not_Available	وجود مستودع
Station Facillity:	Non_inflammable_facilities	منشات المحطة

Firefighting Assessment — تقييم مكافحة الحريق

Emergency road along the fence:	Available	وجود طريق طوارق محاذي للتصوينة
Lightning Arrestor available?	True	وجود مانع صواعق
Earthing Available?	True	وجود مأخذ تأريض
Water Tank Total Volume:	20	المجموع الاجمالي للمياه
Number of Water Tanks:	2	المجموع الاجمالي لخزانات المياه
Number of Floor Exits:	1	عدد مخارج كل طابق
Number of Building Exits:	1	عدد مخارج المبنى

Site Name: **Hammoud Gas Company**

Address: Khraibet el Joundi

not available
Khraibet el Joundi

Owner Name: Khaled Hammoud
Contact Name: Abboud El Kerdy
Tel No: 3297167
Position: Manager

Parcel Assessment — تقييم العقار

Parcel Location — موقع العقار

Station is Located on a Main Road	True	محطة على طريق رئيسية

Surroudings — محيط العقار

No of Commercial Facilities *(Entertainment, Parking, Parks & Recreation, Restaurants, Shopping)*	0	عدد المنشآت التجارية ترفيه , مواقف السيارات , المنتزهات والترفيه , المطاعم التسوق ,
No of Other Facilities *(Transportation Hubs, Community Service Centers, Health Facilities)*	0	عدد المرافق الأخرى مراكز النقل ، مراكز خدمة المجتمع المرافق الصحية

Technical Conditions Assessment — تقييم الشروط الفنية

Safety Valve	Available	صمام أمان
Cooling System:	Not Available	نظام التبريد
Collection Basin:	Available	حوض التجميع
Tank ID:	Not Available	حوض التجميع
Tank Fence:	True	وجود تصوينة للخزان
Potential Source of Flame inside the site:		مراكز تشكل مصدر للحريق والاشتعال
Facility ground floor:	flat	ارضية الموقع
Filling hangar:	Available	هنغار التعبئة
Storage hangar:	Not_Available	هنغار التخزين
Basement Availability:	Not_Available	وجود مستودع
Station Facillity:	Non_inflammable_facilities	منشات المحطة

Firefighting Assessment — تقييم مكافحة الحريق

Emergency road along the fence:	Not_Available	وجود طريق طوارق محاذي للتصوينة
Lightning Arrestor available?	False	وجود مانع صواعق
Earthing Available?	False	وجود مأخذ تأريض
Water Tank Total Volume:	20	المجموع الاجمالي للمياه
Number of Water Tanks:	2	المجموع الاجمالي لخزانات المياه
Number of Floor Exits:		عدد مخارج كل طابق
Number of Building Exits:	2	عدد مخارج المبنى

Site Name: **Chaaban Gas Company**

Address: Aadbel

not available
Aadbel



Owner Name: Mohamad Chaaban
Contact Name: Mohamad Chaaban
Tel No: 3810979
Position: Owner

Parcel Assessment — تقييم العقار

Parcel Location — موقع العقار

Station is Located on a Main Road	False	محطة على طريق رئيسية

Surroudings — محيط العقار

No of Commercial Facilities *(Entertainment, Parking, Parks & Recreation, Restaurants, Shopping)*	0	عدد المنشآت التجارية ترفيه , مواقف السيارات , المنتزهات والترفيه , المطاعم التسوق ,
No of Other Facilities *(Transportation Hubs, Community Service Centers, Health Facilities)*	0	عدد المرافق الأخرى مراكز النقل ، مراكز خدمة المجتمع المرافق الصحية

Technical Conditions Assessment — تقييم الشروط الفنية

Safety Valve	Available	صمام أمان
Cooling System:	Not Available	نظام التبريد
Collection Basin:	Available	حوض التجميع
Tank ID:	Not Available	حوض التجميع
Tank Fence:	False	وجود تصوينة للخزان
Potential Source of Flame inside the site:	Gas Storage	مراكز تشكل مصدر للحريق والاشتعال
Facility ground floor:	flat	ارضية الموقع
Filling hangar:	Not_Available	هنغار التعبئة
Storage hangar:	Available	هنغار التخزين
Basement Availability:	Not_Available	وجود مستودع
Station Facillity:	Non_inflammable_facilities	منشات المحطة

Firefighting Assessment — تقييم مكافحة الحريق

Emergency road along the fence:	Not_Available	وجود طريق طوارق محاذي للتصوينة
Lightning Arrestor available?	False	وجود مانع صواعق
Earthing Available?	False	وجود مأخذ تأريض
Water Tank Total Volume:	120	المجموع الاجمالي للمياه
Number of Water Tanks:	1	المجموع الاجمالي لخزانات المياه
Number of Floor Exits:		عدد مخارج كل طابق
Number of Building Exits:	4	عدد مخارج المبنى

Site Name: **Sidaco**

Address: Jnah

not available
Chiyah

Owner Name: Mohamad El Halabi
Contact Name: Ahmad Hazime
Tel No: 70602674
Position: Manager

Parcel Assessment — تقييم العقار

Parcel Location — موقع العقار

Station is Located on a Main Road	False	محطة على طريق رئيسية

Surroudings — محيط العقار

No of Commercial Facilities *(Entertainment, Parking, Parks & Recreation, Restaurants, Shopping)*	0	عدد المنشآت التجارية ترفيه , مواقف السيارات , المنتزهات والترفيه , المطاعم التسوق ,
No of Other Facilities *(Transportation Hubs, Community Service Centers, Health Facilities)*	0	عدد المرافق الأخرى مراكز النقل ، مراكز خدمة المجتمع المرافق الصحية

Technical Conditions Assessment — تقييم الشروط الفنية

Safety Valve	Available	صمام أمان
Cooling System:	Available	نظام التبريد
Collection Basin:	Not Available	حوض التجميع
Tank ID:	Not Available	حوض التجميع
Tank Fence:	True	وجود تصوينة للخزان
Potential Source of Flame inside the site:		مراكز تشكل مصدر للحريق والاشتعال
Facility ground floor:	sloping	ارضية الموقع
Filling hangar:	Available	هنغار التعبئة
Storage hangar:	Available	هنغار التخزين
Basement Availability:	Not_Available	وجود مستودع
Station Facillity:	Non_inflammable_facilities	منشات المحطة

Firefighting Assessment — تقييم مكافحة الحريق

Emergency road along the fence:	Available	وجود طريق طوارق محاذي للتصوينة
Lightning Arrestor available?	True	وجود مانع صواعق
Earthing Available?	True	وجود مأخذ تأريض
Water Tank Total Volume:	150	المجموع الاجمالي للمياه
Number of Water Tanks:	2	المجموع الاجمالي لخزانات المياه
Number of Floor Exits:	1	عدد مخارج كل طابق
Number of Building Exits:	3	عدد مخارج المبنى

Site Name: **Tony Louis Farhat**

Address: Dik el Mehdi

not available
Dik el Mehdi



Owner Name: Tony Louis Farhat
Contact Name: Abdallah El Louis
Tel No: 3604286
Position: Manager

Parcel Assessment تقييم العقار

Parcel Location موقع العقار

Station is Located on a Main Road	False	محطة على طريق رئيسية

Surroudings محيط العقار

No of Commercial Facilities	0	عدد المنشآت التجارية
(Entertainment, Parking, Parks & Recreation, Restaurants, Shopping)		ترفيه , مواقف السيارات , المنتزهات والترفيه , المطاعم التسوق ,
No of Other Facilities	1	عدد المرافق الأخرى
(Transportation Hubs, Community Service Centers, Health Facilities)		مراكز النقل ، مراكز خدمة المجتمع المرافق الصحية

Technical Conditions Assessment تقييم الشروط الفنية

Safety Valve	Available	صمام أمان
Cooling System:	Available	نظام التبريد
Collection Basin:	Available	حوض التجميع
Tank ID:	Available	حوض التجميع
Tank Fence:	True	وجود تصوينة للخزان
Potential Source of Flame inside the site:		مراكز تشكل مصدر للحريق والاشتعال
Facility ground floor:	sloping	ارضية الموقع
Filling hangar:	Available	هنغار التعبئة
Storage hangar:	Available	هنغار التخزين
Basement Availability:	Not_Available	وجود مستودع
Station Facillity:	Non_inflammable_facilities	منشات المحطة

Firefighting Assessment تقييم مكافحة الحريق

Emergency road along the fence:	Available	وجود طريق طوارق محاذي للتصوينة
Lightning Arrestor available?	True	وجود مانع صواعق
Earthing Available?	False	وجود مأخذ تأريض
Water Tank Total Volume:	40	المجموع الاجمالي للمياه
Number of Water Tanks:	1	المجموع الاجمالي لخزانات المياه
Number of Floor Exits:	1	عدد مخارج كل طابق
Number of Building Exits:		عدد مخارج المبنى

Site Name: **El Jabal Gas**

Address: Khenchara

not available
Khenchara

Owner Name: Ziad Khnayser
Contact Name: Ziad Khnayser
Tel No: 3821916
Position: Manager

Parcel Assessment — تقييم العقار

Parcel Location — موقع العقار

Station is Located on a Main Road	False	محطة على طريق رئيسية

Surroudings — محيط العقار

No of Commercial Facilities *(Entertainment, Parking, Parks & Recreation, Restaurants, Shopping)*	0	عدد المنشآت التجارية ترفيه , مواقف السيارات , المنتزهات والترفيه , المطاعم التسوق ,
No of Other Facilities *(Transportation Hubs, Community Service Centers, Health Facilities)*	0	عدد المرافق الأخرى مراكز النقل ، مراكز خدمة المجتمع المرافق الصحية

Technical Conditions Assessment — تقييم الشروط الفنية

Safety Valve	Available	صمام أمان
Cooling System:	Available	نظام التبريد
Collection Basin:	Available	حوض التجميع
Tank ID:	Not Available	حوض التجميع
Tank Fence:	True	وجود تصوينة للخزان
Potential Source of Flame inside the site:		مراكز تشكل مصدر للحريق والاشتعال
Facility ground floor:	sloping	ارضية الموقع
Filling hangar:	Available	هنغار التعبئة
Storage hangar:	Available	هنغار التخزين
Basement Availability:	Not_Available	وجود مستودع
Station Facillity:	Non_inflammable_facilities	منشات المحطة

Firefighting Assessment — تقييم مكافحة الحريق

Emergency road along the fence:	Available	وجود طريق طوارق محاذي للتصوينة
Lightning Arrestor available?	True	وجود مانع صواعق
Earthing Available?	False	وجود مأخذ تأريض
Water Tank Total Volume:	200	المجموع الاجمالي للمياه
Number of Water Tanks:	3	المجموع الاجمالي لخزانات المياه
Number of Floor Exits:	1	عدد مخارج كل طابق
Number of Building Exits:	2	عدد مخارج المبنى

Site Name: **Sidaco Kfar Nabrakh**

Address: Kfar Nabrakh

not available
Kfar Nabrakh

Owner Name: Sidaco
Contact Name: Sleiman El Halabi
Tel No: 3232316
Position: Manager

Parcel Assessment — تقييم العقار

Parcel Location — موقع العقار

Station is Located on a Main Road	False	محطة على طريق رئيسية

Surroudings — محيط العقار

No of Commercial Facilities *(Entertainment, Parking, Parks & Recreation, Restaurants, Shopping)*	0	عدد المنشآت التجارية ترفيه , مواقف السيارات , المنتزهات والترفيه , المطاعم التسوق ,
No of Other Facilities *(Transportation Hubs, Community Service Centers, Health Facilities)*	0	عدد المرافق الأخرى مراكز النقل ، مراكز خدمة المجتمع المرافق الصحية

Technical Conditions Assessment — تقييم الشروط الفنية

Safety Valve	Available	صمام أمان
Cooling System:	Available	نظام التبريد
Collection Basin:	Available	حوض التجميع
Tank ID:	Not Available	حوض التجميع
Tank Fence:	True	وجود تصوينة للخزان
Potential Source of Flame inside the site:		مراكز تشكل مصدر للحريق والاشتعال
Facility ground floor:	sloping	ارضية الموقع
Filling hangar:	Available	هنغار التعبئة
Storage hangar:	Available	هنغار التخزين
Basement Availability:	Not_Available	وجود مستودع
Station Facillity:	Non_inflammable_facilities	منشات المحطة

Firefighting Assessment — تقييم مكافحة الحريق

Emergency road along the fence:	Available	وجود طريق طوارق محاذي للتصوينة
Lightning Arrestor available?	True	وجود مانع صواعق
Earthing Available?	False	وجود مأخذ تأريض
Water Tank Total Volume:	150	المجموع الاجمالي للمياه
Number of Water Tanks:	1	المجموع الاجمالي لخزانات المياه
Number of Floor Exits:	1	عدد مخارج كل طابق
Number of Building Exits:	1	عدد مخارج المبنى

Site Name: **Akkar Gas company (EccoGas)**

Address: Not Defined

not available
Deir Dalloum

Owner Name: Ahmad Ali Ezzedine
Contact Name: Ahmad Ezzedine
Tel No: 3347770
Position: Owner

Parcel Assessment — تقييم العقار

Parcel Location — موقع العقار

Station is Located on a Main Road	False	محطة على طريق رئيسية

Surroudings — محيط العقار

No of Commercial Facilities *(Entertainment, Parking, Parks & Recreation, Restaurants, Shopping)*	0	عدد المنشآت التجارية ترفيه , مواقف السيارات , المنتزهات والترفيه , المطاعم التسوق ,
No of Other Facilities *(Transportation Hubs, Community Service Centers, Health Facilities)*	0	عدد المرافق الأخرى مراكز النقل ، مراكز خدمة المجتمع المرافق الصحية

Technical Conditions Assessment — تقييم الشروط الفنية

Safety Valve	Available	صمام أمان
Cooling System:	Available	نظام التبريد
Collection Basin:	Not Available	حوض التجميع
Tank ID:	Available	حوض التجميع
Tank Fence:	True	وجود تصوينة للخزان
Potential Source of Flame inside the site:	Gas Storage	مراكز تشكل مصدر للحريق والاشتعال
Facility ground floor:	flat	ارضية الموقع
Filling hangar:	Available	هنغار التعبئة
Storage hangar:	Not_Available	هنغار التخزين
Basement Availability:	Not_Available	وجود مستودع
Station Facillity:	Non_inflammable_facilities	منشات المحطة

Firefighting Assessment — تقييم مكافحة الحريق

Emergency road along the fence:	Not_Available	وجود طريق طوارق محاذي للتصوينة
Lightning Arrestor available?	False	وجود مانع صواعق
Earthing Available?	False	وجود مأخذ تأريض
Water Tank Total Volume:	8	المجموع الاجمالي للمياه
Number of Water Tanks:	2	المجموع الاجمالي لخزانات المياه
Number of Floor Exits:		عدد مخارج كل طابق
Number of Building Exits:	1	عدد مخارج المبنى

Site Name: **El Masry for Gas Filling Company**

Address: Aamara

not available
Aamara

Owner Name: Ali El Masry
Contact Name: Ali El Masry
Tel No: 3313368
Position: Owner

Parcel Assessment — تقييم العقار

Parcel Location — موقع العقار

Station is Located on a Main Road	False	محطة على طريق رئيسية

Surroudings — محيط العقار

No of Commercial Facilities *(Entertainment, Parking, Parks & Recreation, Restaurants, Shopping)*	0	عدد المنشآت التجارية ترفيه , مواقف السيارات , المنتزهات والترفيه , المطاعم التسوق ,
No of Other Facilities *(Transportation Hubs, Community Service Centers, Health Facilities)*	0	عدد المرافق الأخرى مراكز النقل ، مراكز خدمة المجتمع المرافق الصحية

Technical Conditions Assessment — تقييم الشروط الفنية

Safety Valve	Available	صمام أمان
Cooling System:	Available	نظام التبريد
Collection Basin:	Available	حوض التجميع
Tank ID:	Not Available	حوض التجميع
Tank Fence:	True	وجود تصوينة للخزان
Potential Source of Flame inside the site:	Gas Storage	مراكز تشكل مصدر للحريق والاشتعال
Facility ground floor:	flat	ارضية الموقع
Filling hangar:	Available	هنغار التعبئة
Storage hangar:	Not_Available	هنغار التخزين
Basement Availability:	Not_Available	وجود مستودع
Station Facillity:		منشات المحطة

Firefighting Assessment — تقييم مكافحة الحريق

Emergency road along the fence:	Not_Available	وجود طريق طوارق محاذي للتصوينة
Lightning Arrestor available?	False	وجود مانع صواعق
Earthing Available?	False	وجود مأخذ تأريض
Water Tank Total Volume:	6	المجموع الاجمالي للمياه
Number of Water Tanks:	2	المجموع الاجمالي لخزانات المياه
Number of Floor Exits:		عدد مخارج كل طابق
Number of Building Exits:	1	عدد مخارج المبنى

Site Name: **Raja Gas Company**

Address: Aamara

not available
Aamara



Owner Name: Raja El Masry
Contact Name: Raja El Masry
Tel No: 3357984
Position: Owner

Parcel Assessment تقييم العقار

Parcel Location موقع العقار

Station is Located on a Main Road	False	محطة على طريق رئيسية

Surroudings محيط العقار

No of Commercial Facilities *(Entertainment, Parking, Parks & Recreation, Restaurants, Shopping)*	0	عدد المنشآت التجارية ترفيه , مواقف السيارات , المنتزهات والترفيه , المطاعم التسوق ,
No of Other Facilities *(Transportation Hubs, Community Service Centers, Health Facilities)*	0	عدد المرافق الأخرى مراكز النقل ، مراكز خدمة المجتمع المرافق الصحية

Technical Conditions Assessment تقييم الشروط الفنية

Safety Valve	Available	صمام أمان
Cooling System:	Available	نظام التبريد
Collection Basin:	Available	حوض التجميع
Tank ID:	Available	حوض التجميع
Tank Fence:	True	وجود تصوينة للخزان
Potential Source of Flame inside the site:	Gas Storage	مراكز تشكل مصدر للحريق والاشتعال
Facility ground floor:	flat	ارضية الموقع
Filling hangar:	Available	هنغار التعبئة
Storage hangar:	Available	هنغار التخزين
Basement Availability:	Not_Available	وجود مستودع
Station Facillity:	Non_inflammable_facilities	منشات المحطة

Firefighting Assessment تقييم مكافحة الحريق

Emergency road along the fence:	Available	وجود طريق طوارق محاذي للتصوينة
Lightning Arrestor available?	True	وجود مانع صواعق
Earthing Available?	True	وجود مأخذ تأريض
Water Tank Total Volume:	10	المجموع الاجمالي للمياه
Number of Water Tanks:	4	المجموع الاجمالي لخزانات المياه
Number of Floor Exits:		عدد مخارج كل طابق
Number of Building Exits:	3	عدد مخارج المبنى

Site Name: **Maher for Gas filling Company**

Address: Jdaidet el Qaiteaa

not available
Jdaidet el Qaiteaa

Owner Name: Mohamad Saiid El Abed
Contact Name: Abdelrazzak Saiid
Tel No: 3208055
Position: Owner

Parcel Assessment — تقييم العقار

Parcel Location — موقع العقار

Station is Located on a Main Road	True	محطة على طريق رئيسية

Surroudings — محيط العقار

No of Commercial Facilities *(Entertainment, Parking, Parks & Recreation, Restaurants, Shopping)*	0	عدد المنشآت التجارية ترفيه , مواقف السيارات , المنتزهات والترفيه , المطاعم التسوق ,
No of Other Facilities *(Transportation Hubs, Community Service Centers, Health Facilities)*	0	عدد المرافق الأخرى مراكز النقل ، مراكز خدمة المجتمع المرافق الصحية

Technical Conditions Assessment — تقييم الشروط الفنية

Safety Valve	Available	صمام أمان
Cooling System:	Available	نظام التبريد
Collection Basin:	Available	حوض التجميع
Tank ID:	Available	حوض التجميع
Tank Fence:	True	وجود تصوينة للخزان
Potential Source of Flame inside the site:	Gas Storage	مراكز تشكل مصدر للحريق والاشتعال
Facility ground floor:	sloping	ارضية الموقع
Filling hangar:	Available	هنغار التعبئة
Storage hangar:	Available	هنغار التخزين
Basement Availability:	Not_Available	وجود مستودع
Station Facillity:	Non_inflammable_facilities	منشات المحطة

Firefighting Assessment — تقييم مكافحة الحريق

Emergency road along the fence:	Not_Available	وجود طريق طوارق محاذي للتصوينة
Lightning Arrestor available?	True	وجود مانع صواعق
Earthing Available?	True	وجود مأخذ تأريض
Water Tank Total Volume:	110	المجموع الاجمالي للمياه
Number of Water Tanks:	1	المجموع الاجمالي لخزانات المياه
Number of Floor Exits:		عدد مخارج كل طابق
Number of Building Exits:	3	عدد مخارج المبنى

Site Name: **Atrisi Gaz**

Address: Debaal

not available
Debaal

Owner Name: Mokhtar Atrissi
Contact Name: Mokhtar Atrissi
Tel No: 70899793
Position: Manager

Parcel Assessment — تقييم العقار

Parcel Location — موقع العقار

Station is Located on a Main Road	True	محطة على طريق رئيسية

Surroudings — محيط العقار

No of Commercial Facilities *(Entertainment, Parking, Parks & Recreation, Restaurants, Shopping)*	0	عدد المنشآت التجارية ترفيه , مواقف السيارات , المنتزهات والترفيه , المطاعم التسوق ,
No of Other Facilities *(Transportation Hubs, Community Service Centers, Health Facilities)*	0	عدد المرافق الأخرى مراكز النقل ، مراكز خدمة المجتمع المرافق الصحية

Technical Conditions Assessment — تقييم الشروط الفنية

Safety Valve	Available	صمام أمان
Cooling System:	Available	نظام التبريد
Collection Basin:	Available	حوض التجميع
Tank ID:	Available	حوض التجميع
Tank Fence:	True	وجود تصوينة للخزان
Potential Source of Flame inside the site:	Gas Storage	مراكز تشكل مصدر للحريق والاشتعال
Facility ground floor:		ارضية الموقع
Filling hangar:	Available	هنغار التعبئة
Storage hangar:	Not_Available	هنغار التخزين
Basement Availability:	Not_Available	وجود مستودع
Station Facillity:	Non_inflammable_facilities	منشات المحطة

Firefighting Assessment — تقييم مكافحة الحريق

Emergency road along the fence:	Not_Available	وجود طريق طوارق محاذي للتصوينة
Lightning Arrestor available?	False	وجود مانع صواعق
Earthing Available?	True	وجود مأخذ تأريض
Water Tank Total Volume:	20	المجموع الاجمالي للمياه
Number of Water Tanks:	1	المجموع الاجمالي لخزانات المياه
Number of Floor Exits:		عدد مخارج كل طابق
Number of Building Exits:	2	عدد مخارج المبنى

Site Name: **Saad Gas**

Address: Aaitit

not available
Aaitit

Owner Name: Mohamad Saad
Contact Name: Mohamad Saad
Tel No: 3796017
Position: Manager

Parcel Assessment — تقييم العقار

Parcel Location — موقع العقار

Station is Located on a Main Road	False	محطة على طريق رئيسية

Surroudings — محيط العقار

No of Commercial Facilities *(Entertainment, Parking, Parks & Recreation, Restaurants, Shopping)*	0	عدد المنشآت التجارية ترفيه , مواقف السيارات , المنتزهات والترفيه , المطاعم التسوق ,
No of Other Facilities *(Transportation Hubs, Community Service Centers, Health Facilities)*	0	عدد المرافق الأخرى مراكز النقل ، مراكز خدمة المجتمع المرافق الصحية

Technical Conditions Assessment — تقييم الشروط الفنية

Safety Valve	Available	صمام أمان
Cooling System:	Not Available	نظام التبريد
Collection Basin:	Available	حوض التجميع
Tank ID:	Not Available	حوض التجميع
Tank Fence:	True	وجود تصوينة للخزان
Potential Source of Flame inside the site:		مراكز تشكل مصدر للحريق والاشتعال
Facility ground floor:	flat	ارضية الموقع
Filling hangar:	Available	هنغار التعبئة
Storage hangar:	Available	هنغار التخزين
Basement Availability:	Not_Available	وجود مستودع
Station Facillity:	Non_inflammable_facilities	منشات المحطة

Firefighting Assessment — تقييم مكافحة الحريق

Emergency road along the fence:	Not_Available	وجود طريق طوارق محاذي للتصوينة
Lightning Arrestor available?	False	وجود مانع صواعق
Earthing Available?	True	وجود مأخذ تأريض
Water Tank Total Volume:	10	المجموع الاجمالي للمياه
Number of Water Tanks:	3	المجموع الاجمالي لخزانات المياه
Number of Floor Exits:		عدد مخارج كل طابق
Number of Building Exits:	1	عدد مخارج المبنى

Site Name: **Safieddine Gas**

Address: Borj ech Chmali

not available
Tyr

Owner Name: Mohamad Safieddine
Contact Name: Mohamad Safieddine
Tel No: 3315901
Position: Manager

Parcel Assessment — تقييم العقار

Parcel Location — موقع العقار

Station is Located on a Main Road	True	محطة على طريق رئيسية

Surroudings — محيط العقار

No of Commercial Facilities *(Entertainment, Parking, Parks & Recreation, Restaurants, Shopping)*	0	عدد المنشآت التجارية ترفيه , مواقف السيارات , المنتزهات والترفيه , المطاعم التسوق ,
No of Other Facilities *(Transportation Hubs, Community Service Centers, Health Facilities)*	0	عدد المرافق الأخرى مراكز النقل ، مراكز خدمة المجتمع المرافق الصحية

Technical Conditions Assessment — تقييم الشروط الفنية

Safety Valve	Available	صمام أمان
Cooling System:	Available	نظام التبريد
Collection Basin:	Available	حوض التجميع
Tank ID:	Available	حوض التجميع
Tank Fence:	True	وجود تصوينة للخزان
Potential Source of Flame inside the site:		مراكز تشكل مصدر للحريق والاشتعال
Facility ground floor:	flat	ارضية الموقع
Filling hangar:	Available	هنغار التعبئة
Storage hangar:	Not_Available	هنغار التخزين
Basement Availability:	Not_Available	وجود مستودع
Station Facillity:	Non_inflammable_facilities	منشات المحطة

Firefighting Assessment — تقييم مكافحة الحريق

Emergency road along the fence:	Not_Available	وجود طريق طوارق محاذي للتصوينة
Lightning Arrestor available?	True	وجود مانع صواعق
Earthing Available?	True	وجود مأخذ تأريض
Water Tank Total Volume:	50	المجموع الاجمالي للمياه
Number of Water Tanks:	1	المجموع الاجمالي لخزانات المياه
Number of Floor Exits:		عدد مخارج كل طابق
Number of Building Exits:	2	عدد مخارج المبنى

Site Name: **Jnah**

Address: Jnah

not available
Chiyah

Owner Name: Taha Moussally
Contact Name: Taha Moussally
Tel No: 70555540
Position: Manager

Parcel Assessment — تقييم العقار

Parcel Location — موقع العقار

Station is Located on a Main Road	False	محطة على طريق رئيسية

Surroudings — محيط العقار

No of Commercial Facilities *(Entertainment, Parking, Parks & Recreation, Restaurants, Shopping)*	0	عدد المنشآت التجارية ترفيه , مواقف السيارات , المنتزهات والترفيه , المطاعم التسوق ,
No of Other Facilities *(Transportation Hubs, Community Service Centers, Health Facilities)*	0	عدد المرافق الأخرى مراكز النقل ، مراكز خدمة المجتمع المرافق الصحية

Technical Conditions Assessment — تقييم الشروط الفنية

Safety Valve	Available	صمام أمان
Cooling System:	Available	نظام التبريد
Collection Basin:	Available	حوض التجميع
Tank ID:	Available	حوض التجميع
Tank Fence:	True	وجود تصوينة للخزان
Potential Source of Flame inside the site:		مراكز تشكل مصدر للحريق والاشتعال
Facility ground floor:	sloping	ارضية الموقع
Filling hangar:	Available	هنغار التعبئة
Storage hangar:		هنغار التخزين
Basement Availability:	Not_Available	وجود مستودع
Station Facillity:		منشات المحطة

Firefighting Assessment — تقييم مكافحة الحريق

Emergency road along the fence:	Available	وجود طريق طوارق محاذي للتصوينة
Lightning Arrestor available?	True	وجود مانع صواعق
Earthing Available?	True	وجود مأخذ تأريض
Water Tank Total Volume:		المجموع الاجمالي للمياه
Number of Water Tanks:	5	المجموع الاجمالي لخزانات المياه
Number of Floor Exits:	1	عدد مخارج كل طابق
Number of Building Exits:	2	عدد مخارج المبنى

Site Name: **Ras el Ain Gas**

Address: Ras el Ain

not available
Tye

Owner Name: Bassam Wehbi
Contact Name: Bassam Wehbi
Tel No: 3325250
Position: Manager

Parcel Assessment تقييم العقار

Parcel Location موقع العقار

Station is Located on a Main Road	True	محطة على طريق رئيسية

Surroudings محيط العقار

No of Commercial Facilities *(Entertainment, Parking, Parks & Recreation, Restaurants, Shopping)*	0	عدد المنشآت التجارية ترفيه , مواقف السيارات , المنتزهات والترفيه , المطاعم التسوق ,
No of Other Facilities *(Transportation Hubs, Community Service Centers, Health Facilities)*	0	عدد المرافق الأخرى مراكز النقل ، مراكز خدمة المجتمع المرافق الصحية

Technical Conditions Assessment تقييم الشروط الفنية

Safety Valve	Available	صمام أمان
Cooling System:	Available	نظام التبريد
Collection Basin:	Available	حوض التجميع
Tank ID:	Available	حوض التجميع
Tank Fence:	True	وجود تصوينة للخزان
Potential Source of Flame inside the site:		مراكز تشكل مصدر للحريق والاشتعال
Facility ground floor:	flat	ارضية الموقع
Filling hangar:	Available	هنغار التعبئة
Storage hangar:	Not_Available	هنغار التخزين
Basement Availability:	Not_Available	وجود مستودع
Station Facillity:	Non_inflammable_facilities	منشات المحطة

Firefighting Assessment تقييم مكافحة الحريق

Emergency road along the fence:	Not_Available	وجود طريق طوارق محاذي للتصوينة
Lightning Arrestor available?	True	وجود مانع صواعق
Earthing Available?	False	وجود مأخذ تأريض
Water Tank Total Volume:	50	المجموع الاجمالي للمياه
Number of Water Tanks:	1	المجموع الاجمالي لخزانات المياه
Number of Floor Exits:		عدد مخارج كل طابق
Number of Building Exits:	1	عدد مخارج المبنى

Site Name: **Sour Gas**

Address: Aabbassiye

not available
Aabbassiye

Owner Name: Amine Daamoush
Contact Name: Issa Daamoush
Tel No: 70442500
Position: Manager

Parcel Assessment تقييم العقار

Parcel Location موقع العقار

Station is Located on a Main Road	True	محطة على طريق رئيسية

Surroudings محيط العقار

No of Commercial Facilities		عدد المنشآت التجارية
(Entertainment, Parking, Parks & Recreation, Restaurants, Shopping)	0	ترفيه , مواقف السيارات , المنتزهات والترفيه , المطاعم التسوق ,
No of Other Facilities		عدد المرافق الأخرى
(Transportation Hubs, Community Service Centers, Health Facilities)	0	مراكز النقل ، مراكز خدمة المجتمع المرافق الصحية

Technical Conditions Assessment تقييم الشروط الفنية

Safety Valve	Available	صمام أمان
Cooling System:	Available	نظام التبريد
Collection Basin:	Available	حوض التجميع
Tank ID:	Available	حوض التجميع
Tank Fence:	True	وجود تصوينة للخزان
Potential Source of Flame inside the site:		مراكز تشكل مصدر للحريق والاشتعال
Facility ground floor:	flat	ارضية الموقع
Filling hangar:	Not_Available	هنغار التعبئة
Storage hangar:	Not_Available	هنغار التخزين
Basement Availability:	Not_Available	وجود مستودع
Station Facillity:	Non_inflammable_facilities	منشات المحطة

Firefighting Assessment تقييم مكافحة الحريق

Emergency road along the fence:	Not_Available	وجود طريق طوارق محاذي للتصوينة
Lightning Arrestor available?	True	وجود مانع صواعق
Earthing Available?	True	وجود مأخذ تأريض
Water Tank Total Volume:	20	المجموع الاجمالي للمياه
Number of Water Tanks:	1	المجموع الاجمالي لخزانات المياه
Number of Floor Exits:		عدد مخارج كل طابق
Number of Building Exits:	2	عدد مخارج المبنى

Site Name: **Sidaco Aabbassiye**

Address: Aabbassiye

not available
Aabbassiye

Owner Name: Sidaco
Contact Name: Abdelrahman Baydas
Tel No: 81314750
Position: Supervisor

Parcel Assessment — تقييم العقار

Parcel Location — موقع العقار

Station is Located on a Main Road	False	محطة على طريق رئيسية

Surroudings — محيط العقار

No of Commercial Facilities *(Entertainment, Parking, Parks & Recreation, Restaurants, Shopping)*	0	عدد المنشآت التجارية ترفيه , مواقف السيارات , المنتزهات والترفيه , المطاعم التسوق ,
No of Other Facilities *(Transportation Hubs, Community Service Centers, Health Facilities)*	0	عدد المرافق الأخرى مراكز النقل ، مراكز خدمة المجتمع المرافق الصحية

Technical Conditions Assessment — تقييم الشروط الفنية

Safety Valve	Available	صمام أمان
Cooling System:	Available	نظام التبريد
Collection Basin:	Available	حوض التجميع
Tank ID:	Not Available	حوض التجميع
Tank Fence:	True	وجود تصوينة للخزان
Potential Source of Flame inside the site:		مراكز تشكل مصدر للحريق والاشتعال
Facility ground floor:	flat	ارضية الموقع
Filling hangar:	Available	هنغار التعبئة
Storage hangar:	Available	هنغار التخزين
Basement Availability:	Not_Available	وجود مستودع
Station Facillity:	Non_inflammable_facilities	منشات المحطة

Firefighting Assessment — تقييم مكافحة الحريق

Emergency road along the fence:	Not_Available	وجود طريق طوارق محاذي للتصوينة
Lightning Arrestor available?	True	وجود مانع صواعق
Earthing Available?	True	وجود مأخذ تأريض
Water Tank Total Volume:	80	المجموع الاجمالي للمياه
Number of Water Tanks:	1	المجموع الاجمالي لخزانات المياه
Number of Floor Exits:		عدد مخارج كل طابق
Number of Building Exits:	2	عدد مخارج المبنى

Site Name: **Awal Gaz**

Address: Khirbit Silim

not available
Khirbit Silim

Owner Name: Ahmad Zeineddine
Contact Name: Hassan Mahfouz
Tel No: 79320832
Position: Supervisor

Parcel Assessment — تقييم العقار

Parcel Location — موقع العقار

Station is Located on a Main Road	False	محطة على طريق رئيسية

Surroudings — محيط العقار

No of Commercial Facilities *(Entertainment, Parking, Parks & Recreation, Restaurants, Shopping)*	0	عدد المنشآت التجارية ترفيه , مواقف السيارات , المنتزهات والترفيه , المطاعم التسوق ,
No of Other Facilities *(Transportation Hubs, Community Service Centers, Health Facilities)*	0	عدد المرافق الأخرى مراكز النقل ، مراكز خدمة المجتمع المرافق الصحية

Technical Conditions Assessment — تقييم الشروط الفنية

Safety Valve	Unknown	صمام أمان
Cooling System:	Available	نظام التبريد
Collection Basin:	Available	حوض التجميع
Tank ID:	Not Available	حوض التجميع
Tank Fence:	True	وجود تصوينة للخزان
Potential Source of Flame inside the site:		مراكز تشكل مصدر للحريق والاشتعال
Facility ground floor:	flat	ارضية الموقع
Filling hangar:	Available	هنغار التعبئة
Storage hangar:	Not_Available	هنغار التخزين
Basement Availability:	Not_Available	وجود مستودع
Station Facillity:	Non_inflammable_facilities	منشات المحطة

Firefighting Assessment — تقييم مكافحة الحريق

Emergency road along the fence:	Not_Available	وجود طريق طوارق محاذي للتصوينة
Lightning Arrestor available?	True	وجود مانع صواعق
Earthing Available?	True	وجود مأخذ تأريض
Water Tank Total Volume:	30	المجموع الاجمالي للمياه
Number of Water Tanks:	1	المجموع الاجمالي لخزانات المياه
Number of Floor Exits:		عدد مخارج كل طابق
Number of Building Exits:	2	عدد مخارج المبنى

Site Name: **El Nour**

Address: Taire

not available
Kounine

Owner Name: Fawzi Saleh
Contact Name: Fawzi Saleh
Tel No: 3657187
Position: Manager

Parcel Assessment — تقييم العقار

Parcel Location — موقع العقار

Station is Located on a Main Road	True	محطة على طريق رئيسية

Surroudings — محيط العقار

No of Commercial Facilities *(Entertainment, Parking, Parks & Recreation, Restaurants, Shopping)*	0	عدد المنشآت التجارية ترفيه , مواقف السيارات , المنتزهات والترفيه , المطاعم التسوق ,
No of Other Facilities *(Transportation Hubs, Community Service Centers, Health Facilities)*	0	عدد المرافق الأخرى مراكز النقل ، مراكز خدمة المجتمع المرافق الصحية

Technical Conditions Assessment — تقييم الشروط الفنية

Safety Valve	Available	صمام أمان
Cooling System:	Available	نظام التبريد
Collection Basin:	Available	حوض التجميع
Tank ID:	Not Available	حوض التجميع
Tank Fence:	True	وجود تصوينة للخزان
Potential Source of Flame inside the site:		مراكز تشكل مصدر للحريق والاشتعال
Facility ground floor:	flat	ارضية الموقع
Filling hangar:	Available	هنغار التعبئة
Storage hangar:	Not_Available	هنغار التخزين
Basement Availability:	Not_Available	وجود مستودع
Station Facillity:	Non_inflammable_facilities	منشات المحطة

Firefighting Assessment — تقييم مكافحة الحريق

Emergency road along the fence:	Not_Available	وجود طريق طوارق محاذي للتصوينة
Lightning Arrestor available?	False	وجود مانع صواعق
Earthing Available?	False	وجود مأخذ تأريض
Water Tank Total Volume:	40	المجموع الاجمالي للمياه
Number of Water Tanks:	1	المجموع الاجمالي لخزانات المياه
Number of Floor Exits:		عدد مخارج كل طابق
Number of Building Exits:	2	عدد مخارج المبنى

Site Name: **Khirbet Rouha**

Address: Khirbet Rouha

not available
Khirbet Rouha

Owner Name: Abdelrahman Ismaiil Hajar
Contact Name: Abdelrahman Ismaiil Hajar
Tel No: 3811676
Position: Owner

Parcel Assessment — تقييم العقار

Parcel Location — موقع العقار

Station is Located on a Main Road	False	محطة على طريق رئيسية

Surroudings — محيط العقار

No of Commercial Facilities *(Entertainment, Parking, Parks & Recreation, Restaurants, Shopping)*	0	عدد المنشآت التجارية ترفيه , مواقف السيارات , المنتزهات والترفيه , المطاعم التسوق ,
No of Other Facilities *(Transportation Hubs, Community Service Centers, Health Facilities)*	0	عدد المرافق الأخرى مراكز النقل ، مراكز خدمة المجتمع المرافق الصحية

Technical Conditions Assessment — تقييم الشروط الفنية

Safety Valve	Available	صمام أمان
Cooling System:	Available	نظام التبريد
Collection Basin:	Not Available	حوض التجميع
Tank ID:	Not Available	حوض التجميع
Tank Fence:	True	وجود تصوينة للخزان
Potential Source of Flame inside the site:		مراكز تشكل مصدر للحريق والاشتعال
Facility ground floor:	flat	ارضية الموقع
Filling hangar:	Available	هنغار التعبئة
Storage hangar:	Not_Available	هنغار التخزين
Basement Availability:	Not_Available	وجود مستودع
Station Facillity:	Non_inflammable_facilities	منشات المحطة

Firefighting Assessment — تقييم مكافحة الحريق

Emergency road along the fence:	Not_Available	وجود طريق طوارق محاذي للتصوينة
Lightning Arrestor available?	True	وجود مانع صواعق
Earthing Available?	True	وجود مأخذ تأريض
Water Tank Total Volume:	2	المجموع الاجمالي للمياه
Number of Water Tanks:	1	المجموع الاجمالي لخزانات المياه
Number of Floor Exits:	0	عدد مخارج كل طابق
Number of Building Exits:	1	عدد مخارج المبنى

Site Name: **El Zahrani**

Address: Ghaziye

not available
Ghaziye

Owner Name: Sidaco
Contact Name: Nabil Maatouk
Tel No: 3076355
Position: Supervisor

Parcel Assessment — تقييم العقار

Parcel Location — موقع العقار

Station is Located on a Main Road	False	محطة على طريق رئيسية

Surroudings — محيط العقار

No of Commercial Facilities *(Entertainment, Parking, Parks & Recreation, Restaurants, Shopping)*	0	عدد المنشآت التجارية ترفيه , مواقف السيارات , المنتزهات والترفيه , المطاعم التسوق ,
No of Other Facilities *(Transportation Hubs, Community Service Centers, Health Facilities)*	0	عدد المرافق الأخرى مراكز النقل ، مراكز خدمة المجتمع المرافق الصحية

Technical Conditions Assessment — تقييم الشروط الفنية

Safety Valve	Available	صمام أمان
Cooling System:	Available	نظام التبريد
Collection Basin:	Available	حوض التجميع
Tank ID:	Available	حوض التجميع
Tank Fence:	True	وجود تصوينة للخزان
Potential Source of Flame inside the site:		مراكز تشكل مصدر للحريق والاشتعال
Facility ground floor:	flat	ارضية الموقع
Filling hangar:	Available	هنغار التعبئة
Storage hangar:	Not_Available	هنغار التخزين
Basement Availability:	Not_Available	وجود مستودع
Station Facillity:	Non_inflammable_facilities	منشات المحطة

Firefighting Assessment — تقييم مكافحة الحريق

Emergency road along the fence:	Not_Available	وجود طريق طوارق محاذي للتصوينة
Lightning Arrestor available?	True	وجود مانع صواعق
Earthing Available?	True	وجود مأخذ تأريض
Water Tank Total Volume:	400	المجموع الاجمالي للمياه
Number of Water Tanks:	2	المجموع الاجمالي لخزانات المياه
Number of Floor Exits:		عدد مخارج كل طابق
Number of Building Exits:	2	عدد مخارج المبنى

Site Name: **Maroun Assaf**

Address: Rmaich

not available
Rmaich

Owner Name: Maroun Assaf
Contact Name: Maroun Assaf
Tel No: 81792391
Position: Manager

Parcel Assessment — تقييم العقار

Parcel Location — موقع العقار

Station is Located on a Main Road	False	محطة على طريق رئيسية

Surroudings — محيط العقار

No of Commercial Facilities *(Entertainment, Parking, Parks & Recreation, Restaurants, Shopping)*	0	عدد المنشآت التجارية ترفيه , مواقف السيارات , المنتزهات والترفيه , المطاعم التسوق ,
No of Other Facilities *(Transportation Hubs, Community Service Centers, Health Facilities)*	0	عدد المرافق الأخرى مراكز النقل ، مراكز خدمة المجتمع المرافق الصحية

Technical Conditions Assessment — تقييم الشروط الفنية

Safety Valve	Available	صمام أمان
Cooling System:	Available	نظام التبريد
Collection Basin:	Not Available	حوض التجميع
Tank ID:	Not Available	حوض التجميع
Tank Fence:	True	وجود تصوينة للخزان
Potential Source of Flame inside the site:		مراكز تشكل مصدر للحريق والاشتعال
Facility ground floor:	sloping	ارضية الموقع
Filling hangar:	Available	هنغار التعبئة
Storage hangar:	Not_Available	هنغار التخزين
Basement Availability:	Not_Available	وجود مستودع
Station Facillity:	Non_inflammable_facilities	منشات المحطة

Firefighting Assessment — تقييم مكافحة الحريق

Emergency road along the fence:	Not_Available	وجود طريق طوارق محاذي للتصوينة
Lightning Arrestor available?	True	وجود مانع صواعق
Earthing Available?	True	وجود مأخذ تأريض
Water Tank Total Volume:	100	المجموع الاجمالي للمياه
Number of Water Tanks:	1	المجموع الاجمالي لخزانات المياه
Number of Floor Exits:		عدد مخارج كل طابق
Number of Building Exits:	1	عدد مخارج المبنى

Site Name: **El Jabal Gaz**

Address: Derdghaiya

not available
Derdghaiya

Owner Name: Adel Ezzeddine
Contact Name: Ghassan Ezzeddine
Tel No: 3422722
Position: Supervisor

Parcel Assessment — تقييم العقار

Parcel Location — موقع العقار

Station is Located on a Main Road	False	محطة على طريق رئيسية

Surroudings — محيط العقار

No of Commercial Facilities *(Entertainment, Parking, Parks & Recreation, Restaurants, Shopping)*	0	عدد المنشآت التجارية ترفيه , مواقف السيارات , المنتزهات والترفيه , المطاعم التسوق ,
No of Other Facilities *(Transportation Hubs, Community Service Centers, Health Facilities)*	0	عدد المرافق الأخرى مراكز النقل ، مراكز خدمة المجتمع المرافق الصحية

Technical Conditions Assessment — تقييم الشروط الفنية

Safety Valve	Available	صمام أمان
Cooling System:	Available	نظام التبريد
Collection Basin:	Available	حوض التجميع
Tank ID:	Available	حوض التجميع
Tank Fence:	True	وجود تصوينة للخزان
Potential Source of Flame inside the site:		مراكز تشكل مصدر للحريق والاشتعال
Facility ground floor:	flat	ارضية الموقع
Filling hangar:	Available	هنغار التعبئة
Storage hangar:	Not_Available	هنغار التخزين
Basement Availability:	Not_Available	وجود مستودع
Station Facillity:	Non_inflammable_facilities	منشات المحطة

Firefighting Assessment — تقييم مكافحة الحريق

Emergency road along the fence:	Available	وجود طريق طوارق محاذي للتصوينة
Lightning Arrestor available?		وجود مانع صواعق
Earthing Available?	True	وجود مأخذ تأريض
Water Tank Total Volume:	100	المجموع الاجمالي للمياه
Number of Water Tanks:	1	المجموع الاجمالي لخزانات المياه
Number of Floor Exits:		عدد مخارج كل طابق
Number of Building Exits:	1	عدد مخارج المبنى

Site Name: **West Bekaa**

Address: Ghazze

not available
Ghazze



Owner Name: Toufic Abou Jokh
Contact Name: Toufic Abou Jokh
Tel No: 3587693
Position: Owner

Parcel Assessment — تقييم العقار

Parcel Location — موقع العقار

Station is Located on a Main Road	False	محطة على طريق رئيسية

Surroudings — محيط العقار

No of Commercial Facilities *(Entertainment, Parking, Parks & Recreation, Restaurants, Shopping)*	0	عدد المنشآت التجارية ترفيه , مواقف السيارات , المنتزهات والترفيه , المطاعم التسوق ,
No of Other Facilities *(Transportation Hubs, Community Service Centers, Health Facilities)*	0	عدد المرافق الأخرى مراكز النقل ، مراكز خدمة المجتمع المرافق الصحية

Technical Conditions Assessment — تقييم الشروط الفنية

Safety Valve	Available	صمام أمان
Cooling System:	Available	نظام التبريد
Collection Basin:	Available	حوض التجميع
Tank ID:	Available	حوض التجميع
Tank Fence:	True	وجود تصوينة للخزان
Potential Source of Flame inside the site:		مراكز تشكل مصدر للحريق والاشتعال
Facility ground floor:	flat	ارضية الموقع
Filling hangar:	Available	هنغار التعبئة
Storage hangar:	Not_Available	هنغار التخزين
Basement Availability:	Not_Available	وجود مستودع
Station Facillity:	Non_inflammable_facilities	منشات المحطة

Firefighting Assessment — تقييم مكافحة الحريق

Emergency road along the fence:	Available	وجود طريق طوارق محاذي للتصوينة
Lightning Arrestor available?	True	وجود مانع صواعق
Earthing Available?	True	وجود مأخذ تأريض
Water Tank Total Volume:	10	المجموع الاجمالي للمياه
Number of Water Tanks:	2	المجموع الاجمالي لخزانات المياه
Number of Floor Exits:		عدد مخارج كل طابق
Number of Building Exits:		عدد مخارج المبنى

Site Name: **Borj Hammoud**

Address: Borj Hammoud

not available
Borj Hammoud

Owner Name: Moussally Group
Contact Name: Abdelazziz Moussally
Tel No: 1243500
Position: Manager

Parcel Assessment تقييم العقار

Parcel Location موقع العقار

Station is Located on a Main Road	False	محطة على طريق رئيسية

Surroudings محيط العقار

No of Commercial Facilities	2	عدد المنشآت التجارية
(Entertainment, Parking, Parks & Recreation, Restaurants, Shopping)		ترفيه , مواقف السيارات , المنتزهات والترفيه , المطاعم التسوق ,
No of Other Facilities	0	عدد المرافق الأخرى
(Transportation Hubs, Community Service Centers, Health Facilities)		مراكز النقل ، مراكز خدمة المجتمع المرافق الصحية

Technical Conditions Assessment تقييم الشروط الفنية

Safety Valve	Available	صمام أمان
Cooling System:	Available	نظام التبريد
Collection Basin:	Available	حوض التجميع
Tank ID:	Available	حوض التجميع
Tank Fence:	True	وجود تصوينة للخزان
Potential Source of Flame inside the site:		مراكز تشكل مصدر للحريق والاشتعال
Facility ground floor:	sloping	ارضية الموقع
Filling hangar:	Available	هنغار التعبئة
Storage hangar:		هنغار التخزين
Basement Availability:	Not_Available	وجود مستودع
Station Facillity:	Non_inflammable_facilities	منشات المحطة

Firefighting Assessment تقييم مكافحة الحريق

Emergency road along the fence:	Available	وجود طريق طوارق محاذي للتصوينة
Lightning Arrestor available?	True	وجود مانع صواعق
Earthing Available?	True	وجود مأخذ تأريض
Water Tank Total Volume:	50	المجموع الاجمالي للمياه
Number of Water Tanks:	5	المجموع الاجمالي لخزانات المياه
Number of Floor Exits:	1	عدد مخارج كل طابق
Number of Building Exits:	1	عدد مخارج المبنى

Site Name: **West Bekaa**

Address: Joub Jannine

not available
Joub Jannine

Owner Name: Khaled Rahal
Contact Name: Khaled Rahal
Tel No: 3289383
Position: Owner

Parcel Assessment تقييم العقار

Parcel Location موقع العقار

Station is Located on a Main Road	False	محطة على طريق رئيسية

Surroudings محيط العقار

No of Commercial Facilities		عدد المنشآت التجارية
(Entertainment, Parking, Parks & Recreation, Restaurants, Shopping)	0	ترفيه , مواقف السيارات , المنتزهات والترفيه , المطاعم التسوق ,
No of Other Facilities		عدد المرافق الأخرى
(Transportation Hubs, Community Service Centers, Health Facilities)	0	مراكز النقل ، مراكز خدمة المجتمع المرافق الصحية

Technical Conditions Assessment تقييم الشروط الفنية

Safety Valve	Available	صمام أمان
Cooling System:	Available	نظام التبريد
Collection Basin:	Available	حوض التجميع
Tank ID:	Not Available	حوض التجميع
Tank Fence:	True	وجود تصوينة للخزان
Potential Source of Flame inside the site:		مراكز تشكل مصدر للحريق والاشتعال
Facility ground floor:	flat	ارضية الموقع
Filling hangar:	Available	هنغار التعبئة
Storage hangar:	Not_Available	هنغار التخزين
Basement Availability:	Not_Available	وجود مستودع
Station Facillity:	Non_inflammable_facilities	منشات المحطة

Firefighting Assessment تقييم مكافحة الحريق

Emergency road along the fence:	Available	وجود طريق طوارق محاذي للتصوينة
Lightning Arrestor available?	True	وجود مانع صواعق
Earthing Available?	True	وجود مأخذ تأريض
Water Tank Total Volume:	12	المجموع الاجمالي للمياه
Number of Water Tanks:	4	المجموع الاجمالي لخزانات المياه
Number of Floor Exits:		عدد مخارج كل طابق
Number of Building Exits:		عدد مخارج المبنى

Site Name: **Qattine Gas Station**

Address: Qattine

not available
Qattine

Owner Name: Mohamad Mostafa Taleb
Contact Name: Mohamad Taleb
Tel No: 70070296
Position: not available/

Parcel Assessment — تقييم العقار

Parcel Location — موقع العقار

Station is Located on a Main Road	True	محطة على طريق رئيسية

Surroudings — محيط العقار

No of Commercial Facilities *(Entertainment, Parking, Parks & Recreation, Restaurants, Shopping)*	0	عدد المنشآت التجارية ترفيه , مواقف السيارات , المنتزهات والترفيه , المطاعم التسوق ,
No of Other Facilities *(Transportation Hubs, Community Service Centers, Health Facilities)*	0	عدد المرافق الأخرى مراكز النقل ، مراكز خدمة المجتمع المرافق الصحية

Technical Conditions Assessment — تقييم الشروط الفنية

Safety Valve	Available	صمام أمان
Cooling System:	Available	نظام التبريد
Collection Basin:	Not Available	حوض التجميع
Tank ID:	Not Available	حوض التجميع
Tank Fence:	False	وجود تصوينة للخزان
Potential Source of Flame inside the site:	Gas Storage	مراكز تشكل مصدر للحريق والاشتعال
Facility ground floor:	sloping	ارضية الموقع
Filling hangar:	Available	هنغار التعبئة
Storage hangar:	Available	هنغار التخزين
Basement Availability:	Not_Available	وجود مستودع
Station Facillity:	Non_inflammable_facilities	منشات المحطة

Firefighting Assessment — تقييم مكافحة الحريق

Emergency road along the fence:	Not_Available	وجود طريق طوارق محاذي للتصوينة
Lightning Arrestor available?	False	وجود مانع صواعق
Earthing Available?	False	وجود مأخذ تأريض
Water Tank Total Volume:	5	المجموع الاجمالي للمياه
Number of Water Tanks:	2	المجموع الاجمالي لخزانات المياه
Number of Floor Exits:		عدد مخارج كل طابق
Number of Building Exits:		عدد مخارج المبنى

Site Name: **Samir Hammoud and Hussein Company**

Address: Qenia

not available
Not Defined



Owner Name: Samir Hussein
Contact Name: Samir Hussein
Tel No: 70887726
Position: Owner

Parcel Assessment تقييم العقار

Parcel Location موقع العقار

Station is Located on a Main Road	True	محطة على طريق رئيسية

Surroudings محيط العقار

No of Commercial Facilities	0	عدد المنشآت التجارية
(Entertainment, Parking, Parks & Recreation, Restaurants, Shopping)		ترفيه , مواقف السيارات , المنتزهات والترفيه , المطاعم التسوق ,
No of Other Facilities	0	عدد المرافق الأخرى
(Transportation Hubs, Community Service Centers, Health Facilities)		مراكز النقل ، مراكز خدمة المجتمع المرافق الصحية

Technical Conditions Assessment تقييم الشروط الفنية

Safety Valve	Available	صمام أمان
Cooling System:	Available	نظام التبريد
Collection Basin:	Available	حوض التجميع
Tank ID:	Available	حوض التجميع
Tank Fence:	False	وجود تصوينة للخزان
Potential Source of Flame inside the site:	Gas Storage	مراكز تشكل مصدر للحريق والاشتعال
Facility ground floor:	flat	ارضية الموقع
Filling hangar:	Available	هنغار التعبئة
Storage hangar:	Available	هنغار التخزين
Basement Availability:	Not_Available	وجود مستودع
Station Facillity:	Non_inflammable_facilities	منشات المحطة

Firefighting Assessment تقييم مكافحة الحريق

Emergency road along the fence:	Available	وجود طريق طوارق محاذي للتصوينة
Lightning Arrestor available?		وجود مانع صواعق
Earthing Available?	False	وجود مأخذ تأريض
Water Tank Total Volume:	250	المجموع الاجمالي للمياه
Number of Water Tanks:	1	المجموع الاجمالي لخزانات المياه
Number of Floor Exits:	1	عدد مخارج كل طابق
Number of Building Exits:	2	عدد مخارج المبنى

Site Name: **El Dannieh Trading**

Address: Beit Daoud

not available
Izal

Owner Name: Ahmad Youssef Nadda
Contact Name: Ahmad Nadda
Tel No: 71940970
Position: Manager

Parcel Assessment — تقييم العقار

Parcel Location — موقع العقار

Station is Located on a Main Road	True	محطة على طريق رئيسية

Surroudings — محيط العقار

No of Commercial Facilities *(Entertainment, Parking, Parks & Recreation, Restaurants, Shopping)*	0	عدد المنشآت التجارية ترفيه , مواقف السيارات , المنتزهات والترفيه , المطاعم التسوق ,
No of Other Facilities *(Transportation Hubs, Community Service Centers, Health Facilities)*	0	عدد المرافق الأخرى مراكز النقل ، مراكز خدمة المجتمع المرافق الصحية

Technical Conditions Assessment — تقييم الشروط الفنية

Safety Valve	Available	صمام أمان
Cooling System:	Available	نظام التبريد
Collection Basin:	Available	حوض التجميع
Tank ID:	Available	حوض التجميع
Tank Fence:	True	وجود تصوينة للخزان
Potential Source of Flame inside the site:	Gas Storage	مراكز تشكل مصدر للحريق والاشتعال
Facility ground floor:	sloping	ارضية الموقع
Filling hangar:	Available	هنغار التعبئة
Storage hangar:	Available	هنغار التخزين
Basement Availability:	Not_Available	وجود مستودع
Station Facillity:	Non_inflammable_facilities	منشات المحطة

Firefighting Assessment — تقييم مكافحة الحريق

Emergency road along the fence:	Not_Available	وجود طريق طوارق محاذي للتصوينة
Lightning Arrestor available?	True	وجود مانع صواعق
Earthing Available?	True	وجود مأخذ تأريض
Water Tank Total Volume:	6	المجموع الاجمالي للمياه
Number of Water Tanks:	2	المجموع الاجمالي لخزانات المياه
Number of Floor Exits:		عدد مخارج كل طابق
Number of Building Exits:		عدد مخارج المبنى

Site Name: **Joseph Bitar**

Address: Kfar Habou

not available
Kfar Habou

Owner Name: Joseph Bitar
Contact Name: Toufic Bittar
Tel No: 70147445
Position: not available/

Parcel Assessment — تقييم العقار

Parcel Location — موقع العقار

Station is Located on a Main Road	False	محطة على طريق رئيسية

Surroudings — محيط العقار

No of Commercial Facilities *(Entertainment, Parking, Parks & Recreation, Restaurants, Shopping)*	0	عدد المنشآت التجارية ترفيه , مواقف السيارات , المنتزهات والترفيه , المطاعم التسوق ,
No of Other Facilities *(Transportation Hubs, Community Service Centers, Health Facilities)*	0	عدد المرافق الأخرى مراكز النقل ، مراكز خدمة المجتمع المرافق الصحية

Technical Conditions Assessment — تقييم الشروط الفنية

Safety Valve	Available	صمام أمان
Cooling System:	Available	نظام التبريد
Collection Basin:	Available	حوض التجميع
Tank ID:	Available	حوض التجميع
Tank Fence:	True	وجود تصوينة للخزان
Potential Source of Flame inside the site:	Gas Storage	مراكز تشكل مصدر للحريق والاشتعال
Facility ground floor:	flat	ارضية الموقع
Filling hangar:	Available	هنغار التعبئة
Storage hangar:	Available	هنغار التخزين
Basement Availability:	Not_Available	وجود مستودع
Station Facillity:	Non_inflammable_facilities	منشات المحطة

Firefighting Assessment — تقييم مكافحة الحريق

Emergency road along the fence:	Not_Available	وجود طريق طوارق محاذي للتصوينة
Lightning Arrestor available?	True	وجود مانع صواعق
Earthing Available?	True	وجود مأخذ تأريض
Water Tank Total Volume:	100	المجموع الاجمالي للمياه
Number of Water Tanks:	1	المجموع الاجمالي لخزانات المياه
Number of Floor Exits:		عدد مخارج كل طابق
Number of Building Exits:		عدد مخارج المبنى

Site Name: **El Nojoom Gas**

Address: Kfar Habou

not available
Kfar Habou

Owner Name: Abdel Razzak Chendeb
Contact Name: Ahmad Khodor
Tel No: 3131425
Position: not available/

Parcel Assessment — تقييم العقار

Parcel Location — موقع العقار

Station is Located on a Main Road	True	محطة على طريق رئيسية

Surroudings — محيط العقار

No of Commercial Facilities *(Entertainment, Parking, Parks & Recreation, Restaurants, Shopping)*	0	عدد المنشآت التجارية ترفيه , مواقف السيارات , المنتزهات والترفيه , المطاعم التسوق ,
No of Other Facilities *(Transportation Hubs, Community Service Centers, Health Facilities)*	0	عدد المرافق الأخرى مراكز النقل ، مراكز خدمة المجتمع المرافق الصحية

Technical Conditions Assessment — تقييم الشروط الفنية

Safety Valve	Available	صمام أمان
Cooling System:	Available	نظام التبريد
Collection Basin:	Available	حوض التجميع
Tank ID:	Available	حوض التجميع
Tank Fence:	True	وجود تصوينة للخزان
Potential Source of Flame inside the site:	Gas Storage	مراكز تشكل مصدر للحريق والاشتعال
Facility ground floor:	flat	ارضية الموقع
Filling hangar:	Available	هنغار التعبئة
Storage hangar:	Not_Available	هنغار التخزين
Basement Availability:	Not_Available	وجود مستودع
Station Facillity:	Non_inflammable_facilities	منشات المحطة

Firefighting Assessment — تقييم مكافحة الحريق

Emergency road along the fence:	Not_Available	وجود طريق طوارق محاذي للتصوينة
Lightning Arrestor available?	False	وجود مانع صواعق
Earthing Available?	True	وجود مأخذ تأريض
Water Tank Total Volume:	30	المجموع الاجمالي للمياه
Number of Water Tanks:	3	المجموع الاجمالي لخزانات المياه
Number of Floor Exits:		عدد مخارج كل طابق
Number of Building Exits:		عدد مخارج المبنى

Site Name: **Hayek for Gas Company**

Address: Kouikhat

not available
Kouikhat

Owner Name: Walid El Hayek
Contact Name: Walid El Hayek
Tel No: 3810937
Position: Owner

Parcel Assessment — تقييم العقار

Parcel Location — موقع العقار

Station is Located on a Main Road	False	محطة على طريق رئيسية

Surroudings — محيط العقار

No of Commercial Facilities *(Entertainment, Parking, Parks & Recreation, Restaurants, Shopping)*	0	عدد المنشآت التجارية ترفيه , مواقف السيارات , المنتزهات والترفيه , المطاعم التسوق ,
No of Other Facilities *(Transportation Hubs, Community Service Centers, Health Facilities)*	0	عدد المرافق الأخرى مراكز النقل ، مراكز خدمة المجتمع المرافق الصحية

Technical Conditions Assessment — تقييم الشروط الفنية

Safety Valve	Available	صمام أمان
Cooling System:	Available	نظام التبريد
Collection Basin:	Available	حوض التجميع
Tank ID:	Not Available	حوض التجميع
Tank Fence:	True	وجود تصوينة للخزان
Potential Source of Flame inside the site:		مراكز تشكل مصدر للحريق والاشتعال
Facility ground floor:	flat	ارضية الموقع
Filling hangar:	Available	هنغار التعبئة
Storage hangar:	Available	هنغار التخزين
Basement Availability:	Not_Available	وجود مستودع
Station Facillity:	Non_inflammable_facilities	منشات المحطة

Firefighting Assessment — تقييم مكافحة الحريق

Emergency road along the fence:	Not_Available	وجود طريق طوارق محاذي للتصوينة
Lightning Arrestor available?	False	وجود مانع صواعق
Earthing Available?	False	وجود مأخذ تأريض
Water Tank Total Volume:	10	المجموع الاجمالي للمياه
Number of Water Tanks:	1	المجموع الاجمالي لخزانات المياه
Number of Floor Exits:		عدد مخارج كل طابق
Number of Building Exits:	3	عدد مخارج المبنى

Site Name: **George Chamoun for Gas Company**

Address: Qoubayat

not available
Qoubayat

Owner Name: George Chamoun
Contact Name: George Chamoun
Tel No: 3615375
Position: Owner

Parcel Assessment تقييم العقار

Parcel Location موقع العقار

Station is Located on a Main Road	True	محطة على طريق رئيسية

Surroudings محيط العقار

No of Commercial Facilities	0	عدد المنشآت التجارية
(Entertainment, Parking, Parks & Recreation, Restaurants, Shopping)		ترفيه , مواقف السيارات , المنتزهات والترفيه , المطاعم التسوق ,
No of Other Facilities	0	عدد المرافق الأخرى
(Transportation Hubs, Community Service Centers, Health Facilities)		مراكز النقل ، مراكز خدمة المجتمع المرافق الصحية

Technical Conditions Assessment تقييم الشروط الفنية

Safety Valve	Not Available	صمام أمان
Cooling System:	Not Available	نظام التبريد
Collection Basin:	Not Available	حوض التجميع
Tank ID:	Not Available	حوض التجميع
Tank Fence:	False	وجود تصوينة للخزان
Potential Source of Flame inside the site:	Gas Storage	مراكز تشكل مصدر للحريق والاشتعال
Facility ground floor:	sloping	ارضية الموقع
Filling hangar:	Available	هنغار التعبئة
Storage hangar:	Available	هنغار التخزين
Basement Availability:	Not_Available	وجود مستودع
Station Facillity:	Non_inflammable_facilities	منشات المحطة

Firefighting Assessment تقييم مكافحة الحريق

Emergency road along the fence:	Not_Available	وجود طريق طوارق محاذي للتصوينة
Lightning Arrestor available?	False	وجود مانع صواعق
Earthing Available?	False	وجود مأخذ تأريض
Water Tank Total Volume:	14	المجموع الاجمالي للمياه
Number of Water Tanks:	1	المجموع الاجمالي لخزانات المياه
Number of Floor Exits:	1	عدد مخارج كل طابق
Number of Building Exits:	2	عدد مخارج المبنى

Site Name: **Helwan Gas**

Address: Aalma

not available
Aalma

Owner Name: Fawaz El Helwan
Contact Name: Fawaz El Helwan
Tel No: 70121352
Position: not available/

Parcel Assessment — تقييم العقار

Parcel Location — موقع العقار

Station is Located on a Main Road	True	محطة على طريق رئيسية

Surroudings — محيط العقار

No of Commercial Facilities *(Entertainment, Parking, Parks & Recreation, Restaurants, Shopping)*	4	عدد المنشآت التجارية ترفيه , مواقف السيارات , المنتزهات والترفيه , المطاعم التسوق ,
No of Other Facilities *(Transportation Hubs, Community Service Centers, Health Facilities)*	0	عدد المرافق الأخرى مراكز النقل ، مراكز خدمة المجتمع المرافق الصحية

Technical Conditions Assessment — تقييم الشروط الفنية

Safety Valve	Available	صمام أمان
Cooling System:	Not Available	نظام التبريد
Collection Basin:	Not Available	حوض التجميع
Tank ID:	Available	حوض التجميع
Tank Fence:	False	وجود تصوينة للخزان
Potential Source of Flame inside the site:	Gas Storage	مراكز تشكل مصدر للحريق والاشتعال
Facility ground floor:	flat	ارضية الموقع
Filling hangar:	Available	هنغار التعبئة
Storage hangar:	Available	هنغار التخزين
Basement Availability:	Not_Available	وجود مستودع
Station Facillity:	Non_inflammable_facilities	منشات المحطة

Firefighting Assessment — تقييم مكافحة الحريق

Emergency road along the fence:	Not_Available	وجود طريق طوارق محاذي للتصوينة
Lightning Arrestor available?	False	وجود مانع صواعق
Earthing Available?	False	وجود مأخذ تأريض
Water Tank Total Volume:	6	المجموع الاجمالي للمياه
Number of Water Tanks:	3	المجموع الاجمالي لخزانات المياه
Number of Floor Exits:		عدد مخارج كل طابق
Number of Building Exits:		عدد مخارج المبنى

Site Name: **SYM Gas**

Address: Laboue

not available
Laboue

Owner Name: Imad
Contact Name: not available
Tel No: 78983428
Position: Owner

Parcel Assessment — تقييم العقار

Parcel Location — موقع العقار

Station is Located on a Main Road	True	محطة على طريق رئيسية

Surroudings — محيط العقار

No of Commercial Facilities *(Entertainment, Parking, Parks & Recreation, Restaurants, Shopping)*	0	عدد المنشآت التجارية ترفيه , مواقف السيارات , المنتزهات والترفيه , المطاعم التسوق ,
No of Other Facilities *(Transportation Hubs, Community Service Centers, Health Facilities)*	0	عدد المرافق الأخرى مراكز النقل ، مراكز خدمة المجتمع المرافق الصحية

Technical Conditions Assessment — تقييم الشروط الفنية

Safety Valve	Available	صمام أمان
Cooling System:	Available	نظام التبريد
Collection Basin:	Not Available	حوض التجميع
Tank ID:	Available	حوض التجميع
Tank Fence:	True	وجود تصوينة للخزان
Potential Source of Flame inside the site:		مراكز تشكل مصدر للحريق والاشتعال
Facility ground floor:	flat	ارضية الموقع
Filling hangar:	Available	هنغار التعبئة
Storage hangar:	Not_Available	هنغار التخزين
Basement Availability:	Available	وجود مستودع
Station Facillity:	Non_inflammable_facilities	منشات المحطة

Firefighting Assessment — تقييم مكافحة الحريق

Emergency road along the fence:	Not_Available	وجود طريق طوارق محاذي للتصوينة
Lightning Arrestor available?	False	وجود مانع صواعق
Earthing Available?	False	وجود مأخذ تأريض
Water Tank Total Volume:	30	المجموع الاجمالي للمياه
Number of Water Tanks:	1	المجموع الاجمالي لخزانات المياه
Number of Floor Exits:	1	عدد مخارج كل طابق
Number of Building Exits:	2	عدد مخارج المبنى

Site Name: **Qlaiaa**

Address: Qlaiaa

not available
Qlaiaa

Owner Name: Salame for transport and trading
Contact Name: Fahed Salame
Tel No: 3512800
Position: Owner

Parcel Assessment تقييم العقار

Parcel Location موقع العقار

Station is Located on a Main Road	False	محطة على طريق رئيسية

Surroudings محيط العقار

No of Commercial Facilities		عدد المنشآت التجارية
(Entertainment, Parking, Parks & Recreation, Restaurants, Shopping)	0	ترفيه , مواقف السيارات , المنتزهات والترفيه , المطاعم التسوق ,
No of Other Facilities		عدد المرافق الأخرى
(Transportation Hubs, Community Service Centers, Health Facilities)	0	مراكز النقل ، مراكز خدمة المجتمع المرافق الصحية

Technical Conditions Assessment تقييم الشروط الفنية

Safety Valve	Available	صمام أمان
Cooling System:	Available	نظام التبريد
Collection Basin:	Available	حوض التجميع
Tank ID:	Not Available	حوض التجميع
Tank Fence:	True	وجود تصوينة للخزان
Potential Source of Flame inside the site:		مراكز تشكل مصدر للحريق والاشتعال
Facility ground floor:	flat	ارضية الموقع
Filling hangar:	Available	هنغار التعبئة
Storage hangar:	Available	هنغار التخزين
Basement Availability:	Not_Available	وجود مستودع
Station Facillity:	Non_inflammable_facilities	منشات المحطة

Firefighting Assessment تقييم مكافحة الحريق

Emergency road along the fence:	Available	وجود طريق طوارق محاذي للتصوينة
Lightning Arrestor available?	True	وجود مانع صواعق
Earthing Available?	True	وجود مأخذ تأريض
Water Tank Total Volume:	15	المجموع الاجمالي للمياه
Number of Water Tanks:	5	المجموع الاجمالي لخزانات المياه
Number of Floor Exits:		عدد مخارج كل طابق
Number of Building Exits:	2	عدد مخارج المبنى

Site Name: **El Assi Gas**

Address: Hermel

not available
Hermel

Owner Name: Achraf Shams
Contact Name: Achraf Shams
Tel No: 3399663
Position: Manager

Parcel Assessment — تقييم العقار

Parcel Location — موقع العقار

Station is Located on a Main Road	False	محطة على طريق رئيسية

Surroudings — محيط العقار

No of Commercial Facilities *(Entertainment, Parking, Parks & Recreation, Restaurants, Shopping)*	0	عدد المنشآت التجارية ترفيه , مواقف السيارات , المنتزهات والترفيه , المطاعم التسوق ,
No of Other Facilities *(Transportation Hubs, Community Service Centers, Health Facilities)*	0	عدد المرافق الأخرى مراكز النقل ، مراكز خدمة المجتمع المرافق الصحية

Technical Conditions Assessment — تقييم الشروط الفنية

Safety Valve	Available	صمام أمان
Cooling System:	Available	نظام التبريد
Collection Basin:	Available	حوض التجميع
Tank ID:	Available	حوض التجميع
Tank Fence:	True	وجود تصوينة للخزان
Potential Source of Flame inside the site:		مراكز تشكل مصدر للحريق والاشتعال
Facility ground floor:	flat	ارضية الموقع
Filling hangar:	Available	هنغار التعبئة
Storage hangar:	Not_Available	هنغار التخزين
Basement Availability:	Not_Available	وجود مستودع
Station Facillity:	Inflammable_facilities	منشات المحطة

Firefighting Assessment — تقييم مكافحة الحريق

Emergency road along the fence:	Not_Available	وجود طريق طوارق محاذي للتصوينة
Lightning Arrestor available?	True	وجود مانع صواعق
Earthing Available?	True	وجود مأخذ تأريض
Water Tank Total Volume:	150	المجموع الاجمالي للمياه
Number of Water Tanks:	1	المجموع الاجمالي لخزانات المياه
Number of Floor Exits:		عدد مخارج كل طابق
Number of Building Exits:		عدد مخارج المبنى

Site Name: **Rachiini Gas Company**

Address: Hermel

not available
Hermel

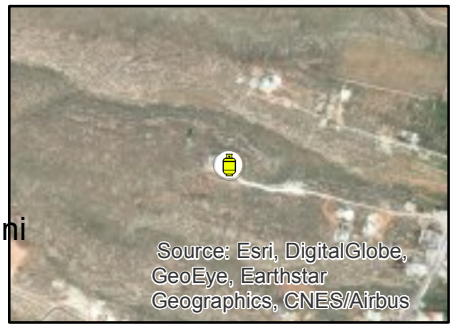

Owner Name: Mohamad Nehme El Rachiini
Contact Name: Mohamad El Rachiini
Tel No: 3640954
Position: Manager

Parcel Assessment — تقييم العقار

Parcel Location — موقع العقار

Station is Located on a Main Road	False	محطة على طريق رئيسية

Surroudings — محيط العقار

No of Commercial Facilities *(Entertainment, Parking, Parks & Recreation, Restaurants, Shopping)*	0	عدد المنشآت التجارية ترفيه , مواقف السيارات , المنتزهات والترفيه , المطاعم التسوق ,
No of Other Facilities *(Transportation Hubs, Community Service Centers, Health Facilities)*	0	عدد المرافق الأخرى مراكز النقل ، مراكز خدمة المجتمع المرافق الصحية

Technical Conditions Assessment — تقييم الشروط الفنية

Safety Valve	Available	صمام أمان
Cooling System:	Not Available	نظام التبريد
Collection Basin:	Available	حوض التجميع
Tank ID:	Not Available	حوض التجميع
Tank Fence:	True	وجود تصوينة للخزان
Potential Source of Flame inside the site:		مراكز تشكل مصدر للحريق والاشتعال
Facility ground floor:	flat	ارضية الموقع
Filling hangar:	Available	هنغار التعبئة
Storage hangar:	Not_Available	هنغار التخزين
Basement Availability:	Not_Available	وجود مستودع
Station Facillity:	Non_inflammable_facilities	منشات المحطة

Firefighting Assessment — تقييم مكافحة الحريق

Emergency road along the fence:	Not_Available	وجود طريق طوارق محاذي للتصوينة
Lightning Arrestor available?	False	وجود مانع صواعق
Earthing Available?	False	وجود مأخذ تأريض
Water Tank Total Volume:	125	المجموع الاجمالي للمياه
Number of Water Tanks:	1	المجموع الاجمالي لخزانات المياه
Number of Floor Exits:		عدد مخارج كل طابق
Number of Building Exits:		عدد مخارج المبنى

Site Name: **EccoGas Company**

Address: El Beddaoui

not available
El Beddaoui

Owner Name: EccoGas Company
Contact Name: Michel Saba
Tel No: 3518581
Position: Manager

Parcel Assessment — تقييم العقار

Parcel Location — موقع العقار

Station is Located on a Main Road	False	محطة على طريق رئيسية

Surroudings — محيط العقار

No of Commercial Facilities *(Entertainment, Parking, Parks & Recreation, Restaurants, Shopping)*	0	عدد المنشآت التجارية ترفيه , مواقف السيارات , المنتزهات والترفيه , المطاعم التسوق ,
No of Other Facilities *(Transportation Hubs, Community Service Centers, Health Facilities)*	0	عدد المرافق الأخرى مراكز النقل ، مراكز خدمة المجتمع المرافق الصحية

Technical Conditions Assessment — تقييم الشروط الفنية

Safety Valve	Available	صمام أمان
Cooling System:	Available	نظام التبريد
Collection Basin:	Available	حوض التجميع
Tank ID:	Not Available	حوض التجميع
Tank Fence:	False	وجود تصوينة للخزان
Potential Source of Flame inside the site:	Gas Storage	مراكز تشكل مصدر للحريق والاشتعال
Facility ground floor:	flat	ارضية الموقع
Filling hangar:	Available	هنغار التعبئة
Storage hangar:	Not_Available	هنغار التخزين
Basement Availability:	Not_Available	وجود مستودع
Station Facillity:	Non_inflammable_facilities	منشات المحطة

Firefighting Assessment — تقييم مكافحة الحريق

Emergency road along the fence:	Not_Available	وجود طريق طوارق محاذي للتصوينة
Lightning Arrestor available?	True	وجود مانع صواعق
Earthing Available?	True	وجود مأخذ تأريض
Water Tank Total Volume:	540	المجموع الاجمالي للمياه
Number of Water Tanks:	2	المجموع الاجمالي لخزانات المياه
Number of Floor Exits:		عدد مخارج كل طابق
Number of Building Exits:	2	عدد مخارج المبنى

Site Name: **Limar Gas Company**

Address: El Beddaoui

not available
El Beddaoui

Owner Name: Jamal Ossman
Contact Name: Hani Tadmouri
Tel No: 3362779
Position: Manager

Parcel Assessment تقييم العقار

Parcel Location موقع العقار

Station is Located on a Main Road	True	محطة على طريق رئيسية

Surroudings محيط العقار

No of Commercial Facilities	5	عدد المنشآت التجارية
(Entertainment, Parking, Parks & Recreation, Restaurants, Shopping)		ترفيه , مواقف السيارات , المنتزهات والترفيه , المطاعم التسوق ,
No of Other Facilities	0	عدد المرافق الأخرى
(Transportation Hubs, Community Service Centers, Health Facilities)		مراكز النقل ، مراكز خدمة المجتمع المرافق الصحية

Technical Conditions Assessment تقييم الشروط الفنية

Safety Valve	Available	صمام أمان
Cooling System:	Not Available	نظام التبريد
Collection Basin:	Not Available	حوض التجميع
Tank ID:	Not Available	حوض التجميع
Tank Fence:	True	وجود تصوينة للخزان
Potential Source of Flame inside the site:	Gas Storage	مراكز تشكل مصدر للحريق والاشتعال
Facility ground floor:	flat	ارضية الموقع
Filling hangar:	Available	هنغار التعبئة
Storage hangar:	Not_Available	هنغار التخزين
Basement Availability:	Not_Available	وجود مستودع
Station Facillity:	Non_inflammable_facilities	منشات المحطة

Firefighting Assessment تقييم مكافحة الحريق

Emergency road along the fence:	Not_Available	وجود طريق طوارق محاذي للتصوينة
Lightning Arrestor available?	True	وجود مانع صواعق
Earthing Available?	True	وجود مأخذ تأريض
Water Tank Total Volume:	32	المجموع الاجمالي للمياه
Number of Water Tanks:	8	المجموع الاجمالي لخزانات المياه
Number of Floor Exits:		عدد مخارج كل طابق
Number of Building Exits:	2	عدد مخارج المبنى

Site Name: **Yamco Gaz**

Address: Kfar Dlaqous

not available
Kfar Dlaqous

Owner Name: Antoine Yammine
Contact Name: Joseph Yammine
Tel No: 3596793
Position: Manager

Parcel Assessment — تقييم العقار

Parcel Location — موقع العقار

Station is Located on a Main Road	False	محطة على طريق رئيسية

Surroudings — محيط العقار

No of Commercial Facilities *(Entertainment, Parking, Parks & Recreation, Restaurants, Shopping)*	0	عدد المنشآت التجارية ترفيه , مواقف السيارات , المنتزهات والترفيه , المطاعم التسوق ,
No of Other Facilities *(Transportation Hubs, Community Service Centers, Health Facilities)*	0	عدد المرافق الأخرى مراكز النقل ، مراكز خدمة المجتمع المرافق الصحية

Technical Conditions Assessment — تقييم الشروط الفنية

Safety Valve	Available	صمام أمان
Cooling System:	Not Available	نظام التبريد
Collection Basin:	Available	حوض التجميع
Tank ID:	Available	حوض التجميع
Tank Fence:	True	وجود تصوينة للخزان
Potential Source of Flame inside the site:	Gas Storage	مراكز تشكل مصدر للحريق والاشتعال
Facility ground floor:	flat	ارضية الموقع
Filling hangar:	Available	هنغار التعبئة
Storage hangar:	Available	هنغار التخزين
Basement Availability:	Not_Available	وجود مستودع
Station Facillity:	Non_inflammable_facilities	منشات المحطة

Firefighting Assessment — تقييم مكافحة الحريق

Emergency road along the fence:	Not_Available	وجود طريق طوارق محاذي للتصوينة
Lightning Arrestor available?	True	وجود مانع صواعق
Earthing Available?	True	وجود مأخذ تأريض
Water Tank Total Volume:	190	المجموع الاجمالي للمياه
Number of Water Tanks:	2	المجموع الاجمالي لخزانات المياه
Number of Floor Exits:		عدد مخارج كل طابق
Number of Building Exits:		عدد مخارج المبنى

Site Name: **Hadi Choker Gas Company**

Address: Nabi Chit

not available
Nabi Chit

Owner Name: Hadi Hussein Choker
Contact Name: Hadi Choker
Tel No: 3740513
Position: Manager

Parcel Assessment — تقييم العقار

Parcel Location — موقع العقار

Station is Located on a Main Road	False	محطة على طريق رئيسية

Surroudings — محيط العقار

No of Commercial Facilities *(Entertainment, Parking, Parks & Recreation, Restaurants, Shopping)*	0	عدد المنشآت التجارية ترفيه , مواقف السيارات , المنتزهات والترفيه , المطاعم التسوق ,
No of Other Facilities *(Transportation Hubs, Community Service Centers, Health Facilities)*	0	عدد المرافق الأخرى مراكز النقل ، مراكز خدمة المجتمع المرافق الصحية

Technical Conditions Assessment — تقييم الشروط الفنية

Safety Valve	Available	صمام أمان
Cooling System:	Available	نظام التبريد
Collection Basin:	Not Available	حوض التجميع
Tank ID:	Not Available	حوض التجميع
Tank Fence:	False	وجود تصوينة للخزان
Potential Source of Flame inside the site:		مراكز تشكل مصدر للحريق والاشتعال
Facility ground floor:	flat	ارضية الموقع
Filling hangar:	Not_Available	هنغار التعبئة
Storage hangar:	Available	هنغار التخزين
Basement Availability:	Not_Available	وجود مستودع
Station Facillity:	Non_inflammable_facilities	منشات المحطة

Firefighting Assessment — تقييم مكافحة الحريق

Emergency road along the fence:	Not_Available	وجود طريق طوارق محاذي للتصوينة
Lightning Arrestor available?	False	وجود مانع صواعق
Earthing Available?	False	وجود مأخذ تأريض
Water Tank Total Volume:	35	المجموع الاجمالي للمياه
Number of Water Tanks:	1	المجموع الاجمالي لخزانات المياه
Number of Floor Exits:		عدد مخارج كل طابق
Number of Building Exits:		عدد مخارج المبنى

Site Name: **City Gas**

Address: Douris

not available
Douris

Owner Name: Mohamad Khalil El Wazzan
Contact Name: Mohamad Khalil El Wazzan
Tel No: 3170526
Position: Manager

Parcel Assessment — تقييم العقار

Parcel Location — موقع العقار

Station is Located on a Main Road	False	محطة على طريق رئيسية

Surroudings — محيط العقار

No of Commercial Facilities *(Entertainment, Parking, Parks & Recreation, Restaurants, Shopping)*	0	عدد المنشآت التجارية ترفيه , مواقف السيارات , المنتزهات والترفيه , المطاعم التسوق ,
No of Other Facilities *(Transportation Hubs, Community Service Centers, Health Facilities)*	0	عدد المرافق الأخرى مراكز النقل ، مراكز خدمة المجتمع المرافق الصحية

Technical Conditions Assessment — تقييم الشروط الفنية

Safety Valve	Available	صمام أمان
Cooling System:	Available	نظام التبريد
Collection Basin:	Available	حوض التجميع
Tank ID:	Not Available	حوض التجميع
Tank Fence:	True	وجود تصوينة للخزان
Potential Source of Flame inside the site:		مراكز تشكل مصدر للحريق والاشتعال
Facility ground floor:	flat	ارضية الموقع
Filling hangar:	Available	هنغار التعبئة
Storage hangar:	Not_Available	هنغار التخزين
Basement Availability:	Not_Available	وجود مستودع
Station Facillity:	Non_inflammable_facilities	منشات المحطة

Firefighting Assessment — تقييم مكافحة الحريق

Emergency road along the fence:	Available	وجود طريق طوارق محاذي للتصوينة
Lightning Arrestor available?	True	وجود مانع صواعق
Earthing Available?	True	وجود مأخذ تأريض
Water Tank Total Volume:	120	المجموع الاجمالي للمياه
Number of Water Tanks:	1	المجموع الاجمالي لخزانات المياه
Number of Floor Exits:		عدد مخارج كل طابق
Number of Building Exits:		عدد مخارج المبنى

Site Name: **Faddoul Gas**

Address: Bkeftine

not available
Bkeftine

Owner Name: Milad Faddoul
Contact Name: Milad Faddoul
Tel No: 3228310
Position: not available/

Parcel Assessment تقييم العقار

Parcel Location موقع العقار

Station is Located on a Main Road	False	محطة على طريق رئيسية

Surroudings محيط العقار

No of Commercial Facilities *(Entertainment, Parking, Parks & Recreation, Restaurants, Shopping)*	0	عدد المنشآت التجارية ترفيه , مواقف السيارات , المنتزهات والترفيه , المطاعم التسوق ,
No of Other Facilities *(Transportation Hubs, Community Service Centers, Health Facilities)*	0	عدد المرافق الأخرى مراكز النقل ، مراكز خدمة المجتمع المرافق الصحية

Technical Conditions Assessment تقييم الشروط الفنية

Safety Valve	Available	صمام أمان
Cooling System:	Available	نظام التبريد
Collection Basin:	Available	حوض التجميع
Tank ID:	Available	حوض التجميع
Tank Fence:	True	وجود تصوينة للخزان
Potential Source of Flame inside the site:	Gas Storage	مراكز تشكل مصدر للحريق والاشتعال
Facility ground floor:	flat	ارضية الموقع
Filling hangar:	Available	هنغار التعبئة
Storage hangar:	Available	هنغار التخزين
Basement Availability:	Not_Available	وجود مستودع
Station Facillity:	Non_inflammable_facilities	منشات المحطة

Firefighting Assessment تقييم مكافحة الحريق

Emergency road along the fence:	Available	وجود طريق طوارق محاذي للتصوينة
Lightning Arrestor available?	True	وجود مانع صواعق
Earthing Available?	True	وجود مأخذ تأريض
Water Tank Total Volume:	280	المجموع الاجمالي للمياه
Number of Water Tanks:	2	المجموع الاجمالي لخزانات المياه
Number of Floor Exits:		عدد مخارج كل طابق
Number of Building Exits:		عدد مخارج المبنى

Site Name: **Gas Oil Facility**

Address: Younine

not available
Younine

Owner Name: Abbas Mostafa Haydar
Contact Name: Hassan Haydar
Tel No: 71269946
Position: not available/

Parcel Assessment تقييم العقار

Parcel Location موقع العقار

Station is Located on a Main Road	False	محطة على طريق رئيسية

Surroudings محيط العقار

No of Commercial Facilities *(Entertainment, Parking, Parks & Recreation, Restaurants, Shopping)*	0	عدد المنشآت التجارية ترفيه , مواقف السيارات , المنتزهات والترفيه , المطاعم التسوق ,
No of Other Facilities *(Transportation Hubs, Community Service Centers, Health Facilities)*	0	عدد المرافق الأخرى مراكز النقل ، مراكز خدمة المجتمع المرافق الصحية

Technical Conditions Assessment تقييم الشروط الفنية

Safety Valve	Available	صمام أمان
Cooling System:	Available	نظام التبريد
Collection Basin:	Not Available	حوض التجميع
Tank ID:	Not Available	حوض التجميع
Tank Fence:	True	وجود تصوينة للخزان
Potential Source of Flame inside the site:	Gas Storage	مراكز تشكل مصدر للحريق والاشتعال
Facility ground floor:	flat	ارضية الموقع
Filling hangar:	Available	هنغار التعبئة
Storage hangar:	Available	هنغار التخزين
Basement Availability:		وجود مستودع
Station Facillity:	Non_inflammable_facilities	منشات المحطة

Firefighting Assessment تقييم مكافحة الحريق

Emergency road along the fence:	Available	وجود طريق طوارق محاذي للتصوينة
Lightning Arrestor available?	True	وجود مانع صواعق
Earthing Available?	True	وجود مأخذ تأريض
Water Tank Total Volume:	30	المجموع الاجمالي للمياه
Number of Water Tanks:	1	المجموع الاجمالي لخزانات المياه
Number of Floor Exits:		عدد مخارج كل طابق
Number of Building Exits:		عدد مخارج المبنى

Site Name: **Qatar Gas (under construction)**

Address: Saadnayel

not available
Saadnayel

Owner Name: Imad El Naiim
Contact Name: Imad El Naiim
Tel No: 70111226
Position: Manager

Parcel Assessment تقييم العقار

Parcel Location موقع العقار

Station is Located on a Main Road	False	محطة على طريق رئيسية

Surroudings محيط العقار

No of Commercial Facilities		عدد المنشآت التجارية
(Entertainment, Parking, Parks & Recreation, Restaurants, Shopping)	0	ترفيه , مواقف السيارات , المنتزهات والترفيه , المطاعم التسوق ,
No of Other Facilities		عدد المرافق الأخرى
(Transportation Hubs, Community Service Centers, Health Facilities)	0	مراكز النقل ، مراكز خدمة المجتمع المرافق الصحية

Technical Conditions Assessment تقييم الشروط الفنية

Safety Valve	Unknown	صمام أمان
Cooling System:	Unknown	نظام التبريد
Collection Basin:	Unknown	حوض التجميع
Tank ID:	Not Available	حوض التجميع
Tank Fence:	Unknown	وجود تصوينة للخزان
Potential Source of Flame inside the site:		مراكز تشكل مصدر للحريق والاشتعال
Facility ground floor:		ارضية الموقع
Filling hangar:		هنغار التعبئة
Storage hangar:		هنغار التخزين
Basement Availability:		وجود مستودع
Station Facillity:		منشات المحطة

Firefighting Assessment تقييم مكافحة الحريق

Emergency road along the fence:	وجود طريق طوارق محاذي للتصوينة
Lightning Arrestor available?	وجود مانع صواعق
Earthing Available?	وجود مأخذ تأريض
Water Tank Total Volume:	المجموع الاجمالي للمياه
Number of Water Tanks:	المجموع الاجمالي لخزانات المياه
Number of Floor Exits:	عدد مخارج كل طابق
Number of Building Exits:	عدد مخارج المبنى

Site Name: **Ain Aalay**

Address: Hasbaiya

not available
Hasbaiya

Owner Name: Mohamad Madi
Contact Name: Mohamad Madi
Tel No: 3926825
Position: Owner

Parcel Assessment — تقييم العقار

Parcel Location — موقع العقار

Station is Located on a Main Road	False	محطة على طريق رئيسية

Surroudings — محيط العقار

No of Commercial Facilities *(Entertainment, Parking, Parks & Recreation, Restaurants, Shopping)*	0	عدد المنشآت التجارية ترفيه , مواقف السيارات , المنتزهات والترفيه , المطاعم التسوق ,
No of Other Facilities *(Transportation Hubs, Community Service Centers, Health Facilities)*	0	عدد المرافق الأخرى مراكز النقل ، مراكز خدمة المجتمع المرافق الصحية

Technical Conditions Assessment — تقييم الشروط الفنية

Safety Valve	Available	صمام أمان
Cooling System:	Available	نظام التبريد
Collection Basin:	Available	حوض التجميع
Tank ID:	Available	حوض التجميع
Tank Fence:	True	وجود تصوينة للخزان
Potential Source of Flame inside the site:		مراكز تشكل مصدر للحريق والاشتعال
Facility ground floor:	flat	ارضية الموقع
Filling hangar:	Available	هنغار التعبئة
Storage hangar:	Not_Available	هنغار التخزين
Basement Availability:	Not_Available	وجود مستودع
Station Facillity:		منشات المحطة

Firefighting Assessment — تقييم مكافحة الحريق

Emergency road along the fence:	Available	وجود طريق طوارق محاذي للتصوينة
Lightning Arrestor available?	True	وجود مانع صواعق
Earthing Available?	True	وجود مأخذ تأريض
Water Tank Total Volume:	10	المجموع الاجمالي للمياه
Number of Water Tanks:	3	المجموع الاجمالي لخزانات المياه
Number of Floor Exits:	1	عدد مخارج كل طابق
Number of Building Exits:	2	عدد مخارج المبنى

Site Name: **BekaGaz**

Address: Not Available

not available
Nasriyet Rizk



Owner Name: Elie El Karak
Contact Name: Elie El Karak
Tel No: 8930164
Position: Manager

Parcel Assessment تقييم العقار

Parcel Location موقع العقار

Station is Located on a Main Road	False	محطة على طريق رئيسية

Surroudings محيط العقار

No of Commercial Facilities	0	عدد المنشآت التجارية
(Entertainment, Parking, Parks & Recreation, Restaurants, Shopping)		ترفيه , مواقف السيارات , المنتزهات والترفيه , المطاعم التسوق ,
No of Other Facilities	0	عدد المرافق الأخرى
(Transportation Hubs, Community Service Centers, Health Facilities)		مراكز النقل ، مراكز خدمة المجتمع المرافق الصحية

Technical Conditions Assessment تقييم الشروط الفنية

Safety Valve	Available	صمام أمان
Cooling System:	Available	نظام التبريد
Collection Basin:	Not Available	حوض التجميع
Tank ID:	Available	حوض التجميع
Tank Fence:	True	وجود تصوينة للخزان
Potential Source of Flame inside the site:		مراكز تشكل مصدر للحريق والاشتعال
Facility ground floor:	flat	ارضية الموقع
Filling hangar:	Available	هنغار التعبئة
Storage hangar:	Not_Available	هنغار التخزين
Basement Availability:	Not_Available	وجود مستودع
Station Facillity:	Non_inflammable_facilities	منشات المحطة

Firefighting Assessment تقييم مكافحة الحريق

Emergency road along the fence:	Available	وجود طريق طوارق محاذي للتصوينة
Lightning Arrestor available?	True	وجود مانع صواعق
Earthing Available?	True	وجود مأخذ تأريض
Water Tank Total Volume:	45	المجموع الاجمالي للمياه
Number of Water Tanks:	2	المجموع الاجمالي لخزانات المياه
Number of Floor Exits:		عدد مخارج كل طابق
Number of Building Exits:		عدد مخارج المبنى

Site Name: **Tall El Abyad Center Gas**

Address: laat

not available
laat

Owner Name: Ali Zaaiter

Contact Name: not available

Tel No: not available

Position: not available/

Parcel Assessment — تقييم العقار

Parcel Location — موقع العقار

Station is Located on a Main Road	False	محطة على طريق رئيسية

Surroudings — محيط العقار

No of Commercial Facilities		عدد المنشآت التجارية
(Entertainment, Parking, Parks & Recreation, Restaurants, Shopping)	0	ترفيه , مواقف السيارات , المنتزهات والترفيه , المطاعم التسوق ,
No of Other Facilities		عدد المرافق الأخرى
(Transportation Hubs, Community Service Centers, Health Facilities)	0	مراكز النقل ، مراكز خدمة المجتمع المرافق الصحية

Technical Conditions Assessment — تقييم الشروط الفنية

Safety Valve	Available	صمام أمان
Cooling System:	Available	نظام التبريد
Collection Basin:	Available	حوض التجميع
Tank ID:	Not Available	حوض التجميع
Tank Fence:	True	وجود تصوينة للخزان
Potential Source of Flame inside the site:		مراكز تشكل مصدر للحريق والاشتعال
Facility ground floor:	sloping	ارضية الموقع
Filling hangar:	Available	هنغار التعبئة
Storage hangar:	Not_Available	هنغار التخزين
Basement Availability:	Not_Available	وجود مستودع
Station Facillity:	Non_inflammable_facilities	منشات المحطة

Firefighting Assessment — تقييم مكافحة الحريق

Emergency road along the fence:	Not_Available	وجود طريق طوارق محاذي للتصوينة
Lightning Arrestor available?	False	وجود مانع صواعق
Earthing Available?	False	وجود مأخذ تأريض
Water Tank Total Volume:	10	المجموع الاجمالي للمياه
Number of Water Tanks:	2	المجموع الاجمالي لخزانات المياه
Number of Floor Exits:		عدد مخارج كل طابق
Number of Building Exits:		عدد مخارج المبنى

Site Name: **El Tofaily (Under construction)**

Address: Ain Bourday

not available
Ain Bourday

Owner Name: Tarek Mohamad El Tofaily
Contact Name: Tarek Mohamad El Tofaily
Tel No: 3000832
Position: Manager

Parcel Assessment — تقييم العقار

Parcel Location — موقع العقار

Station is Located on a Main Road	False	محطة على طريق رئيسية

Surroudings — محيط العقار

No of Commercial Facilities *(Entertainment, Parking, Parks & Recreation, Restaurants, Shopping)*	0	عدد المنشآت التجارية ترفيه , مواقف السيارات , المنتزهات والترفيه , المطاعم التسوق ,
No of Other Facilities *(Transportation Hubs, Community Service Centers, Health Facilities)*	0	عدد المرافق الأخرى مراكز النقل ، مراكز خدمة المجتمع المرافق الصحية

Technical Conditions Assessment — تقييم الشروط الفنية

Safety Valve	Available	صمام أمان
Cooling System:	Available	نظام التبريد
Collection Basin:	Available	حوض التجميع
Tank ID:	Not Available	حوض التجميع
Tank Fence:	True	وجود تصوينة للخزان
Potential Source of Flame inside the site:		مراكز تشكل مصدر للحريق والاشتعال
Facility ground floor:	flat	ارضية الموقع
Filling hangar:	Available	هنغار التعبئة
Storage hangar:		هنغار التخزين
Basement Availability:	Not_Available	وجود مستودع
Station Facillity:	Non_inflammable_facilities	منشات المحطة

Firefighting Assessment — تقييم مكافحة الحريق

Emergency road along the fence:	Available	وجود طريق طوارق محاذي للتصوينة
Lightning Arrestor available?	True	وجود مانع صواعق
Earthing Available?	True	وجود مأخذ تأريض
Water Tank Total Volume:	30	المجموع الاجمالي للمياه
Number of Water Tanks:	1	المجموع الاجمالي لخزانات المياه
Number of Floor Exits:		عدد مخارج كل طابق
Number of Building Exits:		عدد مخارج المبنى

Site Name: **Abbas Hussein Choker Company**

Address: Nabi Chit

not available
Nabi Chit

Owner Name: Abbas Mohamad Choker
Contact Name: not available
Tel No: 3279625
Position: not available/

Parcel Assessment — تقييم العقار

Parcel Location — موقع العقار

Station is Located on a Main Road	False	محطة على طريق رئيسية

Surroudings — محيط العقار

No of Commercial Facilities *(Entertainment, Parking, Parks & Recreation, Restaurants, Shopping)*	0	عدد المنشآت التجارية ترفيه , مواقف السيارات , المنتزهات والترفيه , المطاعم التسوق ,
No of Other Facilities *(Transportation Hubs, Community Service Centers, Health Facilities)*	0	عدد المرافق الأخرى مراكز النقل ، مراكز خدمة المجتمع المرافق الصحية

Technical Conditions Assessment — تقييم الشروط الفنية

Safety Valve	Available	صمام أمان
Cooling System:	Available	نظام التبريد
Collection Basin:	Not Available	حوض التجميع
Tank ID:	Available	حوض التجميع
Tank Fence:	True	وجود تصوينة للخزان
Potential Source of Flame inside the site:		مراكز تشكل مصدر للحريق والاشتعال
Facility ground floor:	flat	ارضية الموقع
Filling hangar:	Available	هنغار التعبئة
Storage hangar:	Not_Available	هنغار التخزين
Basement Availability:	Not_Available	وجود مستودع
Station Facillity:	Non_inflammable_facilities	منشات المحطة

Firefighting Assessment — تقييم مكافحة الحريق

Emergency road along the fence:	Available	وجود طريق طوارق محاذي للتصوينة
Lightning Arrestor available?	True	وجود مانع صواعق
Earthing Available?	True	وجود مأخذ تأريض
Water Tank Total Volume:	30	المجموع الاجمالي للمياه
Number of Water Tanks:	1	المجموع الاجمالي لخزانات المياه
Number of Floor Exits:		عدد مخارج كل طابق
Number of Building Exits:		عدد مخارج المبنى

Site Name: **El Hashimi**

Address: Taalabaya

not available
Taalabaya



Owner Name: Rachid El Hashimi
Contact Name: not available
Tel No: 8508112
Position: Owner

Parcel Assessment — تقييم العقار

Parcel Location — موقع العقار

Station is Located on a Main Road	False	محطة على طريق رئيسية

Surroudings — محيط العقار

No of Commercial Facilities *(Entertainment, Parking, Parks & Recreation, Restaurants, Shopping)*	0	عدد المنشآت التجارية ترفيه , مواقف السيارات , المنتزهات والترفيه , المطاعم التسوق ,
No of Other Facilities *(Transportation Hubs, Community Service Centers, Health Facilities)*	0	عدد المرافق الأخرى مراكز النقل ، مراكز خدمة المجتمع المرافق الصحية

Technical Conditions Assessment — تقييم الشروط الفنية

Safety Valve	Available	صمام أمان
Cooling System:	Available	نظام التبريد
Collection Basin:	Available	حوض التجميع
Tank ID:	Not Available	حوض التجميع
Tank Fence:	True	وجود تصوينة للخزان
Potential Source of Flame inside the site:	Gas Storage	مراكز تشكل مصدر للحريق والاشتعال
Facility ground floor:	flat	ارضية الموقع
Filling hangar:	Available	هنغار التعبئة
Storage hangar:	Not_Available	هنغار التخزين
Basement Availability:	Not_Available	وجود مستودع
Station Facillity:	Non_inflammable_facilities	منشات المحطة

Firefighting Assessment — تقييم مكافحة الحريق

Emergency road along the fence:	Not_Available	وجود طريق طوارق محاذي للتصوينة
Lightning Arrestor available?	True	وجود مانع صواعق
Earthing Available?	True	وجود مأخذ تأريض
Water Tank Total Volume:	35	المجموع الاجمالي للمياه
Number of Water Tanks:	4	المجموع الاجمالي لخزانات المياه
Number of Floor Exits:		عدد مخارج كل طابق
Number of Building Exits:		عدد مخارج المبنى

Site Name: **Sidaco**

Address: Tamnine et Tahta

not available
Tamnine et Tahta

Owner Name: Sidaco Company
Contact Name: Ali charif and Jihad Hachem
Tel No: 8901508
Position: Manager

Parcel Assessment — تقييم العقار

Parcel Location — موقع العقار

Station is Located on a Main Road	False	محطة على طريق رئيسية

Surroudings — محيط العقار

No of Commercial Facilities *(Entertainment, Parking, Parks & Recreation, Restaurants, Shopping)*	0	عدد المنشآت التجارية ترفيه , مواقف السيارات , المنتزهات والترفيه , المطاعم التسوق ,
No of Other Facilities *(Transportation Hubs, Community Service Centers, Health Facilities)*	0	عدد المرافق الأخرى مراكز النقل ، مراكز خدمة المجتمع المرافق الصحية

Technical Conditions Assessment — تقييم الشروط الفنية

Safety Valve	Available	صمام أمان
Cooling System:	Available	نظام التبريد
Collection Basin:	Not Available	حوض التجميع
Tank ID:	Available	حوض التجميع
Tank Fence:	True	وجود تصوينة للخزان
Potential Source of Flame inside the site:	Gas Storage	مراكز تشكل مصدر للحريق والاشتعال
Facility ground floor:	flat	ارضية الموقع
Filling hangar:	Available	هنغار التعبئة
Storage hangar:	Not_Available	هنغار التخزين
Basement Availability:	Not_Available	وجود مستودع
Station Facillity:	Non_inflammable_facilities	منشات المحطة

Firefighting Assessment — تقييم مكافحة الحريق

Emergency road along the fence:	Available	وجود طريق طوارق محاذي للتصوينة
Lightning Arrestor available?	True	وجود مانع صواعق
Earthing Available?	True	وجود مأخذ تأريض
Water Tank Total Volume:	120	المجموع الاجمالي للمياه
Number of Water Tanks:	2	المجموع الاجمالي لخزانات المياه
Number of Floor Exits:		عدد مخارج كل طابق
Number of Building Exits:		عدد مخارج المبنى

Site Name: **El Moussally**

Address: Not Available

not available
Nasriyet Rizk

Owner Name: Walid El Moussally
Contact Name: Walid El Moussally
Tel No: 8930030
Position: Manager

Parcel Assessment تقييم العقار

Parcel Location موقع العقار

Station is Located on a Main Road	False	محطة على طريق رئيسية

Surroudings محيط العقار

No of Commercial Facilities *(Entertainment, Parking, Parks & Recreation, Restaurants, Shopping)*	0	عدد المنشآت التجارية ترفيه , مواقف السيارات , المنتزهات والترفيه , المطاعم التسوق ,
No of Other Facilities *(Transportation Hubs, Community Service Centers, Health Facilities)*	0	عدد المرافق الأخرى مراكز النقل ، مراكز خدمة المجتمع المرافق الصحية

Technical Conditions Assessment تقييم الشروط الفنية

Safety Valve	Available	صمام أمان
Cooling System:	Available	نظام التبريد
Collection Basin:	Available	حوض التجميع
Tank ID:	Not Available	حوض التجميع
Tank Fence:	True	وجود تصوينة للخزان
Potential Source of Flame inside the site:		مراكز تشكل مصدر للحريق والاشتعال
Facility ground floor:	flat	ارضية الموقع
Filling hangar:	Available	هنغار التعبئة
Storage hangar:	Not_Available	هنغار التخزين
Basement Availability:	Not_Available	وجود مستودع
Station Facillity:	Non_inflammable_facilities	منشات المحطة

Firefighting Assessment تقييم مكافحة الحريق

Emergency road along the fence:	Available	وجود طريق طوارق محاذي للتصوينة
Lightning Arrestor available?	True	وجود مانع صواعق
Earthing Available?	True	وجود مأخذ تأريض
Water Tank Total Volume:	80	المجموع الاجمالي للمياه
Number of Water Tanks:	3	المجموع الاجمالي لخزانات المياه
Number of Floor Exits:		عدد مخارج كل طابق
Number of Building Exits:		عدد مخارج المبنى

Site Name: **Sakr Gaz**

Address: Haouch el Oumara

not available
Zahle

Owner Name: Ibrahim El Sakr
Contact Name: Ibrahim El Sakr
Tel No: 70717072
Position: Manager

Parcel Assessment — تقييم العقار

Parcel Location — موقع العقار

Station is Located on a Main Road	False	محطة على طريق رئيسية

Surroudings — محيط العقار

No of Commercial Facilities *(Entertainment, Parking, Parks & Recreation, Restaurants, Shopping)*	0	عدد المنشآت التجارية ترفيه , مواقف السيارات , المنتزهات والترفيه , المطاعم التسوق ,
No of Other Facilities *(Transportation Hubs, Community Service Centers, Health Facilities)*	0	عدد المرافق الأخرى مراكز النقل ، مراكز خدمة المجتمع المرافق الصحية

Technical Conditions Assessment — تقييم الشروط الفنية

Safety Valve	Available	صمام أمان
Cooling System:	Available	نظام التبريد
Collection Basin:	Available	حوض التجميع
Tank ID:	Available	حوض التجميع
Tank Fence:	True	وجود تصوينة للخزان
Potential Source of Flame inside the site:		مراكز تشكل مصدر للحريق والاشتعال
Facility ground floor:	flat	ارضية الموقع
Filling hangar:	Available	هنغار التعبئة
Storage hangar:	Not_Available	هنغار التخزين
Basement Availability:	Not_Available	وجود مستودع
Station Facillity:	Non_inflammable_facilities	منشات المحطة

Firefighting Assessment — تقييم مكافحة الحريق

Emergency road along the fence:	Not_Available	وجود طريق طوارق محاذي للتصوينة
Lightning Arrestor available?	True	وجود مانع صواعق
Earthing Available?	True	وجود مأخذ تأريض
Water Tank Total Volume:	45	المجموع الاجمالي للمياه
Number of Water Tanks:	2	المجموع الاجمالي لخزانات المياه
Number of Floor Exits:		عدد مخارج كل طابق
Number of Building Exits:		عدد مخارج المبنى

Site Name: **Najjar Gas**

Address: Not Available

not available
Nasriyet Rizk



Owner Name: Paul Najjar
Contact Name: Paul Najjar
Tel No: 3323611
Position: Manager

Parcel Assessment تقييم العقار

Parcel Location موقع العقار

Station is Located on a Main Road	False	محطة على طريق رئيسية

Surroudings محيط العقار

No of Commercial Facilities *(Entertainment, Parking, Parks & Recreation, Restaurants, Shopping)*	0	عدد المنشآت التجارية ترفيه , مواقف السيارات , المنتزهات والترفيه , المطاعم التسوق ,
No of Other Facilities *(Transportation Hubs, Community Service Centers, Health Facilities)*	0	عدد المرافق الأخرى مراكز النقل ، مراكز خدمة المجتمع المرافق الصحية

Technical Conditions Assessment تقييم الشروط الفنية

Safety Valve	Available	صمام أمان
Cooling System:	Available	نظام التبريد
Collection Basin:	Not Available	حوض التجميع
Tank ID:	Not Available	حوض التجميع
Tank Fence:	True	وجود تصوينة للخزان
Potential Source of Flame inside the site:		مراكز تشكل مصدر للحريق والاشتعال
Facility ground floor:	flat	ارضية الموقع
Filling hangar:	Available	هنغار التعبئة
Storage hangar:	Not_Available	هنغار التخزين
Basement Availability:	Not_Available	وجود مستودع
Station Facillity:	Non_inflammable_facilities	منشات المحطة

Firefighting Assessment تقييم مكافحة الحريق

Emergency road along the fence:	Not_Available	وجود طريق طوارق محاذي للتصوينة
Lightning Arrestor available?	True	وجود مانع صواعق
Earthing Available?	True	وجود مأخذ تأريض
Water Tank Total Volume:	120	المجموع الاجمالي للمياه
Number of Water Tanks:	3	المجموع الاجمالي لخزانات المياه
Number of Floor Exits:		عدد مخارج كل طابق
Number of Building Exits:		عدد مخارج المبنى

Site Name: **Blue Gas Company**

Address: Chaat

not available
Chaat

Owner Name: Hussein El Mokdad
Contact Name: Ali El Mokdad
Tel No: 70164064
Position: Manager

Parcel Assessment تقييم العقار

Parcel Location موقع العقار

Station is Located on a Main Road	False	محطة على طريق رئيسية

Surroudings محيط العقار

No of Commercial Facilities *(Entertainment, Parking, Parks & Recreation, Restaurants, Shopping)*	0	عدد المنشآت التجارية ترفيه , مواقف السيارات , المنتزهات والترفيه , المطاعم التسوق ,
No of Other Facilities *(Transportation Hubs, Community Service Centers, Health Facilities)*	0	عدد المرافق الأخرى مراكز النقل ، مراكز خدمة المجتمع المرافق الصحية

Technical Conditions Assessment تقييم الشروط الفنية

Safety Valve	Available	صمام أمان
Cooling System:	Available	نظام التبريد
Collection Basin:	Not Available	حوض التجميع
Tank ID:	Not Available	حوض التجميع
Tank Fence:	Unknown	وجود تصوينة للخزان
Potential Source of Flame inside the site:		مراكز تشكل مصدر للحريق والاشتعال
Facility ground floor:		ارضية الموقع
Filling hangar:		هنغار التعبئة
Storage hangar:		هنغار التخزين
Basement Availability:		وجود مستودع
Station Facillity:		منشات المحطة

Firefighting Assessment تقييم مكافحة الحريق

Emergency road along the fence:	وجود طريق طوارق محاذي للتصوينة
Lightning Arrestor available?	وجود مانع صواعق
Earthing Available?	وجود مأخذ تأريض
Water Tank Total Volume:	المجموع الاجمالي للمياه
Number of Water Tanks:	المجموع الاجمالي لخزانات المياه
Number of Floor Exits:	عدد مخارج كل طابق
Number of Building Exits:	عدد مخارج المبنى

Site Name: **Aaramoun**

Address: Aaramoun

not available
Aaramoun

Owner Name: Rabih Wahib Dakdouk
Contact Name: Rabih Dakdouk
Tel No: 3611306
Position: Owner

Parcel Assessment — تقييم العقار

Parcel Location — موقع العقار

Station is Located on a Main Road	False	محطة على طريق رئيسية

Surroudings — محيط العقار

No of Commercial Facilities *(Entertainment, Parking, Parks & Recreation, Restaurants, Shopping)*	0	عدد المنشآت التجارية ترفيه , مواقف السيارات , المنتزهات والترفيه , المطاعم التسوق ,
No of Other Facilities *(Transportation Hubs, Community Service Centers, Health Facilities)*	0	عدد المرافق الأخرى مراكز النقل ، مراكز خدمة المجتمع المرافق الصحية

Technical Conditions Assessment — تقييم الشروط الفنية

Safety Valve	Available	صمام أمان
Cooling System:	Available	نظام التبريد
Collection Basin:	Not Available	حوض التجميع
Tank ID:	Available	حوض التجميع
Tank Fence:	False	وجود تصوينة للخزان
Potential Source of Flame inside the site:		مراكز تشكل مصدر للحريق والاشتعال
Facility ground floor:	sloping	ارضية الموقع
Filling hangar:	Available	هنغار التعبئة
Storage hangar:	Not_Available	هنغار التخزين
Basement Availability:	Not_Available	وجود مستودع
Station Facillity:	Non_inflammable_facilities	منشات المحطة

Firefighting Assessment — تقييم مكافحة الحريق

Emergency road along the fence:	Available	وجود طريق طوارق محاذي للتصوينة
Lightning Arrestor available?	True	وجود مانع صواعق
Earthing Available?	False	وجود مأخذ تأريض
Water Tank Total Volume:	100	المجموع الاجمالي للمياه
Number of Water Tanks:	1	المجموع الاجمالي لخزانات المياه
Number of Floor Exits:	1	عدد مخارج كل طابق
Number of Building Exits:	2	عدد مخارج المبنى

Site Name: **Khatsho Gas**

Address: Dalhamiye

not available
Dalhamiye

Owner Name: Joseph Khatsho
Contact Name: not available
Tel No: 8955042
Position: not available/

Parcel Assessment تقييم العقار

Parcel Location موقع العقار

Station is Located on a Main Road	False	محطة على طريق رئيسية

Surroudings محيط العقار

No of Commercial Facilities		عدد المنشآت التجارية
(Entertainment, Parking, Parks & Recreation, Restaurants, Shopping)	0	ترفيه , مواقف السيارات , المنتزهات والترفيه , المطاعم التسوق ,
No of Other Facilities		عدد المرافق الأخرى
(Transportation Hubs, Community Service Centers, Health Facilities)	0	مراكز النقل ، مراكز خدمة المجتمع المرافق الصحية

Technical Conditions Assessment تقييم الشروط الفنية

Safety Valve	Available	صمام أمان
Cooling System:	Available	نظام التبريد
Collection Basin:	Available	حوض التجميع
Tank ID:	Available	حوض التجميع
Tank Fence:	Unknown	وجود تصوينة للخزان
Potential Source of Flame inside the site:		مراكز تشكل مصدر للحريق والاشتعال
Facility ground floor:	flat	ارضية الموقع
Filling hangar:	Available	هنغار التعبئة
Storage hangar:	Not_Available	هنغار التخزين
Basement Availability:	Not_Available	وجود مستودع
Station Facillity:	Non_inflammable_facilities	منشات المحطة

Firefighting Assessment تقييم مكافحة الحريق

Emergency road along the fence:	Not_Available	وجود طريق طوارق محاذي للتصوينة
Lightning Arrestor available?	True	وجود مانع صواعق
Earthing Available?	True	وجود مأخذ تأريض
Water Tank Total Volume:	30	المجموع الاجمالي للمياه
Number of Water Tanks:	1	المجموع الاجمالي لخزانات المياه
Number of Floor Exits:		عدد مخارج كل طابق
Number of Building Exits:		عدد مخارج المبنى

Site Name: **Safco Gas**

Address: Fourzol

not available
Fourzol

Owner Name: Jean Saydeh
Contact Name: Paul Saydeh
Tel No: 3071161
Position: not available/

Parcel Assessment — تقييم العقار

Parcel Location — موقع العقار

Station is Located on a Main Road	False	محطة على طريق رئيسية

Surroudings — محيط العقار

No of Commercial Facilities *(Entertainment, Parking, Parks & Recreation, Restaurants, Shopping)*	0	عدد المنشآت التجارية ترفيه , مواقف السيارات , المنتزهات والترفيه , المطاعم التسوق ,
No of Other Facilities *(Transportation Hubs, Community Service Centers, Health Facilities)*	0	عدد المرافق الأخرى مراكز النقل ، مراكز خدمة المجتمع المرافق الصحية

Technical Conditions Assessment — تقييم الشروط الفنية

Safety Valve	Available	صمام أمان
Cooling System:	Available	نظام التبريد
Collection Basin:	Not Available	حوض التجميع
Tank ID:	Available	حوض التجميع
Tank Fence:	False	وجود تصوينة للخزان
Potential Source of Flame inside the site:		مراكز تشكل مصدر للحريق والاشتعال
Facility ground floor:	flat	ارضية الموقع
Filling hangar:	Available	هنغار التعبئة
Storage hangar:	Not_Available	هنغار التخزين
Basement Availability:	Not_Available	وجود مستودع
Station Facillity:	Non_inflammable_facilities	منشات المحطة

Firefighting Assessment — تقييم مكافحة الحريق

Emergency road along the fence:	Available	وجود طريق طوارق محاذي للتصوينة
Lightning Arrestor available?	True	وجود مانع صواعق
Earthing Available?	True	وجود مأخذ تأريض
Water Tank Total Volume:	900	المجموع الاجمالي للمياه
Number of Water Tanks:	1	المجموع الاجمالي لخزانات المياه
Number of Floor Exits:		عدد مخارج كل طابق
Number of Building Exits:		عدد مخارج المبنى

Site Name: **Jumbo Gas**

Address: Aali en Nahri

not available
Aali en Nahri

Owner Name: Habib Ali Jomaa
Contact Name: Habib Jomaa
Tel No: 3632811
Position: Manager

Parcel Assessment — تقييم العقار

Parcel Location — موقع العقار

Station is Located on a Main Road	False	محطة على طريق رئيسية

Surroudings — محيط العقار

No of Commercial Facilities *(Entertainment, Parking, Parks & Recreation, Restaurants, Shopping)*	0	عدد المنشآت التجارية ترفيه , مواقف السيارات , المنتزهات والترفيه , المطاعم التسوق ,
No of Other Facilities *(Transportation Hubs, Community Service Centers, Health Facilities)*	0	عدد المرافق الأخرى مراكز النقل ، مراكز خدمة المجتمع المرافق الصحية

Technical Conditions Assessment — تقييم الشروط الفنية

Safety Valve	Available	صمام أمان
Cooling System:	Available	نظام التبريد
Collection Basin:	Available	حوض التجميع
Tank ID:	Available	حوض التجميع
Tank Fence:	True	وجود تصوينة للخزان
Potential Source of Flame inside the site:		مراكز تشكل مصدر للحريق والاشتعال
Facility ground floor:	flat	ارضية الموقع
Filling hangar:	Available	هنغار التعبئة
Storage hangar:	Not_Available	هنغار التخزين
Basement Availability:	Not_Available	وجود مستودع
Station Facillity:	Non_inflammable_facilities	منشات المحطة

Firefighting Assessment — تقييم مكافحة الحريق

Emergency road along the fence:	Not_Available	وجود طريق طوارق محاذي للتصوينة
Lightning Arrestor available?	True	وجود مانع صواعق
Earthing Available?	True	وجود مأخذ تأريض
Water Tank Total Volume:	40	المجموع الاجمالي للمياه
Number of Water Tanks:	2	المجموع الاجمالي لخزانات المياه
Number of Floor Exits:		عدد مخارج كل طابق
Number of Building Exits:		عدد مخارج المبنى

Site Name: **Karam Gas**

Address: Deir el Ghazal

not available
Deir el Ghazal

Owner Name: Elie Chehadeh Abou Naoum

Contact Name: not available

Tel No: 8926005

Position: Owner

Parcel Assessment تقييم العقار

Parcel Location موقع العقار

Station is Located on a Main Road	False	محطة على طريق رئيسية

Surroudings محيط العقار

No of Commercial Facilities *(Entertainment, Parking, Parks & Recreation, Restaurants, Shopping)*	0	عدد المنشآت التجارية ترفيه , مواقف السيارات , المنتزهات والترفيه , المطاعم التسوق ,
No of Other Facilities *(Transportation Hubs, Community Service Centers, Health Facilities)*	0	عدد المرافق الأخرى مراكز النقل ، مراكز خدمة المجتمع المرافق الصحية

Technical Conditions Assessment تقييم الشروط الفنية

Safety Valve	Available	صمام أمان
Cooling System:	Available	نظام التبريد
Collection Basin:	Not Available	حوض التجميع
Tank ID:	Available	حوض التجميع
Tank Fence:	True	وجود تصوينة للخزان
Potential Source of Flame inside the site:	Gas Storage	مراكز تشكل مصدر للحريق والاشتعال
Facility ground floor:	flat	ارضية الموقع
Filling hangar:	Available	هنغار التعبئة
Storage hangar:	Not_Available	هنغار التخزين
Basement Availability:	Not_Available	وجود مستودع
Station Facillity:	Non_inflammable_facilities	منشات المحطة

Firefighting Assessment تقييم مكافحة الحريق

Emergency road along the fence:	Available	وجود طريق طوارق محاذي للتصوينة
Lightning Arrestor available?	True	وجود مانع صواعق
Earthing Available?	True	وجود مأخذ تأريض
Water Tank Total Volume:	30	المجموع الاجمالي للمياه
Number of Water Tanks:	1	المجموع الاجمالي لخزانات المياه
Number of Floor Exits:		عدد مخارج كل طابق
Number of Building Exits:		عدد مخارج المبنى

Site Name: **El Oula**

Address: Hadet

not available
Hadet

Owner Name: Jaafar Saoud Zaaiter
Contact Name: not available
Tel No: 70820974
Position: not available/

Parcel Assessment — تقييم العقار

Parcel Location — موقع العقار

Station is Located on a Main Road	True	محطة على طريق رئيسية

Surroudings — محيط العقار

No of Commercial Facilities *(Entertainment, Parking, Parks & Recreation, Restaurants, Shopping)*	0	عدد المنشآت التجارية ترفيه , مواقف السيارات , المنتزهات والترفيه , المطاعم التسوق ,
No of Other Facilities *(Transportation Hubs, Community Service Centers, Health Facilities)*	0	عدد المرافق الأخرى مراكز النقل ، مراكز خدمة المجتمع المرافق الصحية

Technical Conditions Assessment — تقييم الشروط الفنية

Safety Valve	Available	صمام أمان
Cooling System:	Available	نظام التبريد
Collection Basin:	Not Available	حوض التجميع
Tank ID:	Not Available	حوض التجميع
Tank Fence:	True	وجود تصوينة للخزان
Potential Source of Flame inside the site:		مراكز تشكل مصدر للحريق والاشتعال
Facility ground floor:		ارضية الموقع
Filling hangar:	Not_Available	هنغار التعبئة
Storage hangar:	Not_Available	هنغار التخزين
Basement Availability:	Not_Available	وجود مستودع
Station Facillity:		منشات المحطة

Firefighting Assessment — تقييم مكافحة الحريق

Emergency road along the fence:	وجود طريق طوارق محاذي للتصوينة
Lightning Arrestor available?	وجود مانع صواعق
Earthing Available?	وجود مأخذ تأريض
Water Tank Total Volume:	المجموع الاجمالي للمياه
Number of Water Tanks:	المجموع الاجمالي لخزانات المياه
Number of Floor Exits:	عدد مخارج كل طابق
Number of Building Exits:	عدد مخارج المبنى

Site Name: **Town Gas**

Address: Saaide

not available
Saaide

Owner Name: Jawdat El Hajj Youssef
Contact Name: not available
Tel No: 71555586
Position: not available/

Parcel Assessment — تقييم العقار

Parcel Location — موقع العقار

Station is Located on a Main Road	False	محطة على طريق رئيسية

Surroudings — محيط العقار

No of Commercial Facilities *(Entertainment, Parking, Parks & Recreation, Restaurants, Shopping)*	0	عدد المنشآت التجارية ترفيه , مواقف السيارات , المنتزهات والترفيه , المطاعم التسوق ,
No of Other Facilities *(Transportation Hubs, Community Service Centers, Health Facilities)*	0	عدد المرافق الأخرى مراكز النقل ، مراكز خدمة المجتمع المرافق الصحية

Technical Conditions Assessment — تقييم الشروط الفنية

Safety Valve	Available	صمام أمان
Cooling System:	Available	نظام التبريد
Collection Basin:	Available	حوض التجميع
Tank ID:	Not Available	حوض التجميع
Tank Fence:	Unknown	وجود تصوينة للخزان
Potential Source of Flame inside the site:		مراكز تشكل مصدر للحريق والاشتعال
Facility ground floor:	flat	ارضية الموقع
Filling hangar:	Available	هنغار التعبئة
Storage hangar:	Not_Available	هنغار التخزين
Basement Availability:	Not_Available	وجود مستودع
Station Facillity:	Non_inflammable_facilities	منشات المحطة

Firefighting Assessment — تقييم مكافحة الحريق

Emergency road along the fence:	Not_Available	وجود طريق طوارق محاذي للتصوينة
Lightning Arrestor available?	False	وجود مانع صواعق
Earthing Available?	False	وجود مأخذ تأريض
Water Tank Total Volume:	30	المجموع الاجمالي للمياه
Number of Water Tanks:	1	المجموع الاجمالي لخزانات المياه
Number of Floor Exits:		عدد مخارج كل طابق
Number of Building Exits:		عدد مخارج المبنى

Site Name: **Choueifat**

Address: Oumara Choueifat

not available
Oumara Choueifat



Owner Name: Habib Khoury
Contact Name: Maher EL Souki
Tel No: 70092083
Position: Manager

Parcel Assessment تقييم العقار

Parcel Location موقع العقار

Station is Located on a Main Road	False	محطة على طريق رئيسية

Surroudings محيط العقار

No of Commercial Facilities	2	عدد المنشآت التجارية
(Entertainment, Parking, Parks & Recreation, Restaurants, Shopping)		ترفيه , مواقف السيارات , المنتزهات والترفيه , المطاعم التسوق ,
No of Other Facilities	0	عدد المرافق الأخرى
(Transportation Hubs, Community Service Centers, Health Facilities)		مراكز النقل ، مراكز خدمة المجتمع المرافق الصحية

Technical Conditions Assessment تقييم الشروط الفنية

Safety Valve	Available	صمام أمان
Cooling System:	Available	نظام التبريد
Collection Basin:	Available	حوض التجميع
Tank ID:	Available	حوض التجميع
Tank Fence:	True	وجود تصوينة للخزان
Potential Source of Flame inside the site:		مراكز تشكل مصدر للحريق والاشتعال
Facility ground floor:	sloping	ارضية الموقع
Filling hangar:	Available	هنغار التعبئة
Storage hangar:	Available	هنغار التخزين
Basement Availability:	Not_Available	وجود مستودع
Station Facillity:	Non_inflammable_facilities	منشات المحطة

Firefighting Assessment تقييم مكافحة الحريق

Emergency road along the fence:	Available	وجود طريق طوارق محاذي للتصوينة
Lightning Arrestor available?	True	وجود مانع صواعق
Earthing Available?	False	وجود مأخذ تأريض
Water Tank Total Volume:	100	المجموع الاجمالي للمياه
Number of Water Tanks:	2	المجموع الاجمالي لخزانات المياه
Number of Floor Exits:	2	عدد مخارج كل طابق
Number of Building Exits:	2	عدد مخارج المبنى

Site Name: **Tahouitet el Ghadir**

Address: Tahouitet el Ghadir

not available
Tahouitet el Ghadir

Owner Name: Hassan Mohamad Ismaiil
Contact Name: Hassan Mohamad Ismaiil
Tel No: 3646737
Position: Owner

Parcel Assessment — تقييم العقار

Parcel Location — موقع العقار

Station is Located on a Main Road	False	محطة على طريق رئيسية

Surroudings — محيط العقار

No of Commercial Facilities *(Entertainment, Parking, Parks & Recreation, Restaurants, Shopping)*	0	عدد المنشآت التجارية ترفيه , مواقف السيارات , المنتزهات والترفيه , المطاعم التسوق ,
No of Other Facilities *(Transportation Hubs, Community Service Centers, Health Facilities)*	0	عدد المرافق الأخرى مراكز النقل ، مراكز خدمة المجتمع المرافق الصحية

Technical Conditions Assessment — تقييم الشروط الفنية

Safety Valve	Available	صمام أمان
Cooling System:	Available	نظام التبريد
Collection Basin:	Available	حوض التجميع
Tank ID:	Available	حوض التجميع
Tank Fence:	True	وجود تصوينة للخزان
Potential Source of Flame inside the site:		مراكز تشكل مصدر للحريق والاشتعال
Facility ground floor:	sloping	ارضية الموقع
Filling hangar:	Available	هنغار التعبئة
Storage hangar:	Available	هنغار التخزين
Basement Availability:	Not_Available	وجود مستودع
Station Facillity:	Non_inflammable_facilities	منشات المحطة

Firefighting Assessment — تقييم مكافحة الحريق

Emergency road along the fence:	Available	وجود طريق طوارق محاذي للتصوينة
Lightning Arrestor available?	True	وجود مانع صواعق
Earthing Available?	False	وجود مأخذ تأريض
Water Tank Total Volume:	120	المجموع الاجمالي للمياه
Number of Water Tanks:	2	المجموع الاجمالي لخزانات المياه
Number of Floor Exits:	1	عدد مخارج كل طابق
Number of Building Exits:	1	عدد مخارج المبنى